

دفتر شروطعائد لشراء علب وصل وعلب طرف لزوم كابلات التوتر العالي المظمورةالقسم الأول: الشروط الإدارية العامةالمادة ١: تحديد الصفقة وموضوعها

١- تُجري مؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لأحكام قانون الشراء العام وبطريقة الظرف المختوم مناقصة عمومية لشراء علب وصل وعلب طرف ٦٦ ك.ف. - ١٥٠ ك.ف. و ٢٢٠ ك.ف. لكابلات التوتر العالي المظمورة، وفق دفتر الشروط هذا ومرفقاته التي تُعتبر كلها جزءاً لا يتجزأ منه.

٢- عند التعارض بين أحكام دفتر الشروط هذا وأحكام قانون الشراء العام تُطبق أحكام قانون الشراء العام.

٣- تتم الدعوة الى هذا الشراء عبر الإعلان على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى موقع المؤسسة الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للأصول، كما يتم أيضاً إبلاغه الى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء وجمعية الصناعيين في لبنان.

٤- مرفقات دفتر الشروط:

- الملحق رقم ١: المواصفات الفنية والخرائط
- الملحق رقم ٢: نموذج التعهد للاشتراك في المناقصة
- والمرفق رقم (١) للتعهد للاشتراك في المناقصة: ميثاق النزاهة
- الملحق رقم ٣: صيغة كتاب الضمان
- الملحق رقم ٤: جدول الأسعار
- الملحق رقم ٥: مستند تعهد لرفع السرية المصرفية
- الملحق رقم ٦: جدول تقييم ملتزمي الصفقات لدى المؤسسة
- الملحق رقم ٧: بيان بصاحب الحق الاقتصادي م ١٨

يمكن الإطلاع على دفتر الشروط هذا والحصول على نسخة منه من أمانة سر لجنة المشتريات - مكتب رقم ٣٨ - السيدة راشيل شبل، هاتف رقم (٠١-٤٤٤٣١٣) بعد دفع البذل المالي البالغ ٨/ مليون ليرة لبنانية (دون TVA).

٥- يُنشر دفتر الشروط هذا على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

٦- يُطبق على دفتر الشروط هذا أحكام قانون الشراء العام والأنظمة الأخرى المرعية الإجراء.

المادة ٢: طريقة الشراء والإرساء

١. إن معيار تقييم العروض التي ستعتمده المؤسسة هو على أساس السعر الأدنى، وفقاً للمادة ٥٥ من قانون الشراء العام رقم ٢٤٤/٢٠٢١، وفق التالي:

- يسند التلزم مؤقتاً لكل صنف/مجموعة على حدة إلى العارض المقبول عرضه شكلاً من الناحية الإدارية والفنية والذي قدّم السعر الأدنى الإجمالي لكل مجموعة/صنف على حده.

Handwritten signature: Fuad

٢. تقوم لجنة التلزم بفتح مغلفات العروض فور إنتهاء مهلة تقديم العروض في جلسة علنية بحضور ممثلي العارضين والأشخاص المخولين، وذلك وفق أحكام قانون الشراء العام.
 ٣. تدرس لجنة التلزم العروض المالية على نحو منفصل بحيث تدرسها بعد الانتهاء من تدقيق وتقييم العروض الإدارية والفنية.
 ٤. تعتبر لجنة التلزم العرض مستجيباً جوهرياً للمتطلبات إذا كان يفي بجميع المتطلبات المبينة في دفتر الشروط.
 ٥. يمكن للجنة التلزم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للمساعدة على التقييم الفني والمالي عند الإقتضاء. يخضع إختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام قانون الشراء العام.
 ٦. يمكن للجنة التلزم، في مرحلة تقييم العروض، أن تطلب خطياً من العارض إيضاحات بشأن المعلومات المتعلقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكد من المؤهلات أو فحص العروض المقدّمة وتقييمها.
 ٧. تُصحّح لجنة التلزم أيّة أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدّمة وفقاً لأحكام دفتر الشروط، وتبلغ التصحيحات إلى العارض المعني بشكل فوري.
 ٨. تستبعد كهرباء لبنان العارض من إجراءات الشراء بسبب عرضه منافع أو من جرّاء ميزة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح وذلك في إحدى الحالتين المنصوص عنهما في المادة الثامنة من قانون الشراء العام.
 ٩. تُحظر المفاوضات بين مؤسسة كهرباء لبنان أو لجنة التلزم وأي من العارضين بشأن العرض الذي قدّمه ذلك العارض.
 ١٠. خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة ١٠٪ // عشرة بالمئة عن العروض المقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية. تُعطى الأفضلية لمكونات العرض ذات المنشأ الوطني.
 ١١. إذا تساوت الأسعار بين العارضين (أي بند من البنود) بعد إعطاء السلع اللبنانية أفضلية ١٠ بالمئة المذكورة أعلاه، أعيدت الصفقة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها، فإذا رفضوا تقديم عروض أسعار جديدة أو إذا ظلت أسعارهم متساوية، عُيّن الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية.
 ١٢. يجوز لكهرباء لبنان أن ترفض أيّ عرض إذا قرّرت أنّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكوّنة لذلك العرض المقدّم، مُنخفض إنخفاضاً غير عاديّ قياساً إلى موضوع الشراء وقيّمته التقديرية وتُطبّق أحكام المادة ٢٧ من قانون الشراء العام في هذا الشأن.
 ١٣. تعتمد الآليات والضوابط المنصوص عنها في قانون الشراء العام ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٩.
- إنّ مؤسسة كهرباء لبنان ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن المصاريف التي تكبدها العارضون لإعداد عروضهم أو الخسائر التي تحملوها في هذا الشأن.

المادة ٣: أهلية العارضين

- ٣,١ يمكن أن يكون العارض شخصاً طبيعياً أو معنوياً (كياناً خاصاً، كياناً مملوكاً من الحكومة أو أي مزيج من هذه الكيانات على شكل تحالف شركات)
- ٣,٢ في حالة تحالف الشركات (لا ينطبق):
- أ. يعتبر شركاء تحالف الشركات مسؤولين بالتكافل والتضامن فيما بينهم عن تقديم العرض الخاص بهم وتنفيذ العقد وفقاً لشروطه؛
- ب. يجب على تحالف الشركات تعيين ممثل رئيسي عنهم (الشريك الريادي أو الرئيسي) يكون لديه سلطة إجراء جميع الأعمال نيابة عن أي وجميع شركاء تحالف الشركات أثناء عملية الشراء؛
- ج. لا يجوز لتحالف الشركات تغيير تكوينه ووضعه القانوني بعد تقديم العرض.

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.

د. يكون الحد الأقصى لعدد الشركاء في تحالف الشركات أربعة.

٣,٣ يجوز للمشارك من أي دولة تقديم عرض في هذه المناقصة باستثناء الدول التي يكون لبنان في حالة حرب معها أو مقاطعاً لها وفق السياسات العامة المحددة من قبل السلطات اللبنانية المختصة، ويعتبر العارض حاصلاً على جنسية أي دولة إذا كان قد تم تكوينه أو تأسيسه أو تسجيله في تلك الدولة ويعمل وفقاً لأحكام قوانينها كما يتضح في أحكام وثيقة التأسيس ووثائق التسجيل.

٣,٤ يجب ألا يكون لدى العارض تضارب في المصالح، ويمكن اعتبار أن العارض لديه تضارب في المصالح مع طرف واحد أو أكثر في عملية الشراء هذه، إذا:

أ. كان يدير مشاركاً آخر أو يديره مشارك آخر أو كان تحت إدارة مشتركة مع مشارك آخر بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أو

ب. تلقى أو يتلقى أي دعم مباشر أو غير مباشر من أي مشارك آخر؛ أو

ج. كان لديه نفس الممثل القانوني لمشارك آخر في هذه المناقصة؛ أو

د. كان لديه علاقة مع مشارك آخر، بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة مشتركة، مما يضعه في وضع يسمح له بالوصول إلى معلومات حول عرض المشارك الآخر أو التأثير عليه، أو التأثير على قرارات مؤسسة كهرباء لبنان بشأن هذه المناقصة؛ أو

هـ. إذا كان العارض أو أحد العاملين لديه قد قام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنفسه أو بالإشتراك مع غيره بتقديم خدمات استشارية لتحضير الدراسة أو المواصفات أو مستندات أخرى خاصة بالشراء، وكذلك عندما يكون قد عمل خلال السنتين السابقتين لدى مؤسسة قامت بهذه الخدمات، باستثناء الحالة التي يجري فيها الشراء على أساس مشروع متكامل (Turnkey project) يقوم فيه الملتزم بتنفيذ مراحل متعددة منه جزئياً أو كلياً وترى مؤسسة كهرباء لبنان مصلحة عامة بتلزيمة بهذه الطريقة، وعندها يقتضي الإفصاح مسبقاً عن ذلك مع الأسباب التبريرية؛

و. تم تعيين العارض أو إحدى الشركات التابعة له أو الشركة الأم، أو يُقترح تعيينها، من قبل مؤسسة كهرباء لبنان للإشراف على تنفيذ العقد.

ز. إذا كان مشاركاً في السلطة التقريرية لمؤسسة كهرباء لبنان أو كان لديه مصالح مادية أو تضارب مصالح مع أي من أعضاء السلطة التقريرية.

ح. في حال كانت تربط بينه وبين الموظفين القائمين بمهام الشراء لدى مؤسسة كهرباء لبنان صلات قريى حتى الدرجة الرابعة؛ أو في حال وجود مصالح مشتركة واضحة بينهم وبين العارض أو العاملين لديه أو الشركاء في الشركة العارضة، وكان يخشى معها عدم إتصاف عملهم بالحياد أو تحمل بشكل واضح على الشك بهذا الحياد.

تقوم مؤسسة كهرباء لبنان باستبعاد العارض من إجراءات التلزم في حال وقوع تضارب في المصالح بمعنى الفقرات "أ" إلى "ز" أعلاه. أما بالنسبة للفقرة "ح"، فيستبعد العارض أو ينحى الموظفون عن العمل الذي يقومون به إذا كان له علاقة بعملية الشراء تجنباً لوقوع تضارب في المصالح. وفي حال وقوع هكذا تضارب في المصالح، يُستبعد العارض من إجراءات التلزم.

٣,٥ لا يجوز للعارض أن يشارك إلا في عرض واحد في هذه المناقصة إما منفرداً أو كشريك في تحالف شركات، وسيؤدي تقديم أو مشاركة العارض في أكثر من عرض واحد إلى اعتبار جميع العروض المقدمة منه أو المشارك فيها غير مقبولة،

٣,٦ يجب أن تتوفر في العارض الشروط التالية:

أ. ألا يكون قد صدرَ بحقه أو بحق أي من مديريه أو مستخدميه المعنيين بعملية الشراء أحكام نهائية تُدينه بارتكاب أي جرم يتعلّق بسلوكه المهني، أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملفقة بشأن أهليته لإبرام عقد الشراء أو بإفساد مشروع شراء عام أو عملية تلزم،

ب. ألا تكون أهليته قد أسقطت على نحو آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية.

ج. ألا يكون في وضع الإقصاء عن الاشتراك في الشراء العام،

د. ألا يكون قيد التصفية أو صدرت بحقه أحكام إفلاس.

هـ. الإيفاء بالتزاماته الضريبية وإشراكات الضمان الاجتماعي.

Handwritten signature and date: ٢٠٢٦

و. ألا يكون قد جُرم إعتياد الربا وتبويض الأموال بموجب حُكم نهائي وإن غير مُبرم.

إلا إن إثبات زوال المانع أو إعادة الإعتبار يُعِيدان حكماً للعارض حق المشاركة.

- ٣,٧ يحقّ للعارضين من الكيانات المملوكة للدولة أن تشارك في المناقصة إذا لم تكن تحت إشراف مؤسسة كهرباء لبنان.
٣,٨ يجب على العارضين المشاركين تقديم الوثائق والأدلة الكافية ليثبتوا أهليتهم لمؤسسة كهرباء لبنان.
٣,٩ تسقط أهلية العارض إذا ثبت لمؤسسة كهرباء لبنان في أي وقت أن المعلومات المقدّمة عن مؤهلاته كاذبة أو مغلوطة أو أنها تتطوي على خطأ أو نقص جوهريين.

كما يطبّق على المناقصة العمومية هذه قانون الشراء العام رقم ٢٠٢١/٢٤٤ والتوجيهات الصادرة عن هيئة الشراء العام، وكلّ خلاف أو إعتراض أو شكوى أو طلب إعادة نظر قد ينشأ لاحقاً ومرتببط بشروط وتنفيذ إجراءات هذه المناقصة أو تفسيرها تفصّل فيه المراجع المختصة التي حدّدها قانون الشراء العام وعلى أساس الآليات التي حدّدها هذا القانون.

المادة ٤: الممارسات المحظورة

- ٤,١ يجب على كلّ من موظفي مؤسسة كهرباء لبنان، والعارضين والملتزمين ومسؤوليهم ومديريهم والموظفين المعتمدين لديهم والشركات التابعة لهم والوكلاء والممثلين عنهم، أن يلتزموا بأعلى مستوى معايير الأخلاق المهنية والشفافية والنزاهة أثناء إجراءات عملية التلّزيم أو إرساء أو تنفيذ العقد.
- ٤,٢ لا يجوز لكلّ من موظفي مؤسسة كهرباء لبنان، والعارضين والملتزمين ومسؤوليهم ومديريهم والموظفين المعتمدين لديهم والشركات التابعة لهم والوكلاء والممثلين عنهم الانخراط في الممارسات المحظورة أثناء إجراءات عملية التلّزيم أو إرساء أو تنفيذ العقد، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة، لا سيما المادة (١١٢) من قانون الشراء العام، بالإضافة إلى قرارات الإستبعاد والنكول التي يمكن اتخاذها وفق أحكام هذا القانون.
- ٤,٣ تشمل الممارسات المحظورة الممارسات الفاسدة والاحتياطية والتواطؤية والقهرية والمعرّقة وفقاً لما تنصّ عليه الفقرة (٥) من المادة (١١٠) من قانون الشراء العام، وغيرها من الممارسات الواردة في نموذج ميثاق النزاهة الذي يجب توقيعه من قبل العارض وتقديمه كجزء من عرضه، وفقاً لما يلي:
- أ. "ممارسة فاسدة": تعني عرض أو إستلام أو تسليم أو استدراج أي شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير في عمل مسؤول عام في عملية الشراء أو في تنفيذ العقد؛
- ب. "ممارسة إحتيالية": تعني تشويه الحقائق أو إغفالها للتأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد؛
- ج. "ممارسة تواطؤية": تعني أية خطة أو ترتيب بين إثنين أو أكثر من العارضين بهدف تقديم أسعار على مستويات زائفة وغير تنافسية؛
- د. "ممارسة قهرية": تعني إيذاء أشخاص في أنفسهم أو في أهلهم أو في ممتلكاتهم، أو التهديد بإيذائهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير في مشاركتهم في عملية الشراء أو تنفيذ عقد شراء؛
- هـ. "ممارسة معرّقة"، وتعني أيّا من:
١. إتلاف أو تزوير أو تغيير أو إخفاء الأدلة المادية من أجل عرّقة مهام الجهة صاحبة الصلاحية وفق القانون المطبق.
 ٢. الإدلاء ببيانات كاذبة أمام المراجع المختصة من أجل عرّقة مهام الجهة صاحبة الصلاحية جوهرياً في مزاعم ممارسات محظورة؛
 ٣. عدم الامتثال لطلبات تقديم المعلومات أو الوثائق أو السجلات المتعلقة بالجهة صاحبة الصلاحية؛
 ٤. تهديد أو مضايقة أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالأمر ذات الصلة أمام المراجع المختصة؛ أو
 ٥. الإعاقة الجهرية لممارسة الجهة صاحبة الصلاحية لحقوقها في التدقيق أو التفتيش أو الوصول إلى المعلومات.

Handwritten signature and date: ٢٠٢٦/٠١/٠٤

تُرسل العروض بواسطة البريد العام أو الخاص المغفل أو باليد مباشرة إلى أمانة سر لجنة المشتريات على العنوان المحدد في الإعلان وكتب الدعوة - شارع النهر - بيروت قبل الموعد المحدد لإنهاء مهلة تقديم العروض المنشور على المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام، وهو يوم الخميس الموافق ١٧/١١/٢٠١٦ الساعة ١٢:٠٠ ظهراً

في حال أي إستفسار حول إجراءات المناقصة، يتم التّواصل مع أمانة سر لجنة المشتريات - مكتب رقم ٣٨ - السيدة راشيل شبل، هاتف رقم (٠١-٤٤٤٣١٣).

يقدّم العرض في غلافين مختومين بصورة واضحة وجليّة جداً من دون أي شطب أو حك أو تطريس. ويُرفض كلّ عرض يشتمل على أي تحفّظ أو إستدراك:

❖ أولاً - أ: الأول يحمل عبارة (غلاف رقم ١):

يتوجّب على العارض الذي يرغب بالإشتراك في هذا التّزيم أن يقدّم المستندات التالية (أصلية أو صورة طبق الأصل عنها)، لا يعود تاريخها لأكثر من سنة من تاريخ جلسة فضّ العروض وذلك بالنسبة للمستندات التي تصدر دون تاريخ صلاحية.

- كتاب التعهّد / التصريح (مُلحق رقم ٢) موقعاً وممهوراً مع طوابع مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية، ويتضمن التعهّد، تأكيد العارض لإلتزامه بالسعر وصلاحية العرض،
- كتاب الضمان (الكفالة المؤقتة) (مُلحق رقم ٣)،
- تعهّد لرفع السرية المصرفية (مُلحق رقم ٥)،
- براءة ذمّة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "شاملة أو صالحة للإشتراك في الصفقات العمومية" صالحة بتاريخ جلسة فضّ العروض، تفيد بأنّ العارض سدّد جميع إشتراكاته (يجب على ان يكون العارض مسجلاً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتُرفض كلّ إفادة يُذكر عليها عبارة "مؤسسة غير مسجلة")،
- شهادة تسجيل العارض لدى وزارة المالية- مديرية الواردات،
- شهادة تسجيل العارض لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة TVA إذا كان خاضعاً لها، أو شهادة عدم التسجيل إذا لم يكن خاضعاً، وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره وإن أصبح مسجلاً في الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة التنفيذ،
- إذاعة تجاريّة يبيّن فيها صاحب الحقّ المفوّض بالتوقيع عن العارض ونموذج توقيعه،
- التفويض القانوني إذا وقّع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حقّ التوقيع عن العارض بحسب الإذاعة التجارية، مصدّق لدى كاتب العدل،
- سجل عدلي للمفوّض بالتوقيع أو "من يمثّله قانوناً" لا يتعدى تاريخه الثلاثة اشهر من تاريخ جلسة فضّ العروض،
- عقد الشراكة مصدّق لدى كاتب العدل في حال توجبه،
- إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبيّن المؤسسين والأعضاء والمساهمين أو الشركاء، المفوضين بالتوقيع، المدير، رأس المال، نشاط العارض والوقوعات الجارية،
- إفادة صادرة عن المرجع المختصّ تثبت أنّ العارض ليس في حالة إفلاس،
- إفادة صادرة عن المرجع المختصّ تثبت أنّ العارض ليس في حالة تصفية قضائية،
- تصريح من العارض يبيّن فيه أصحاب الحقّ الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية بحسب النموذج م١٨ الصادر عن وزارة المالية (كلّ شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً في المحصلة النهائية على النشاط الذي يمارسه العارض بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان هذا العارض شخص طبيعي أو معنوي) - مُلحق رقم ٧،

Handwritten signature and date: ٢٠٢٦

- نسخ عن بطاقات التعريف (هوية / جواز سفر) لصاحب (أصحاب الحق الاقتصادي)،
- نسخ عن بطاقات التعريف (هوية / جواز سفر) لكل شخص يمثل العارض (من ينوب عن العارض في علاقته مع سلطة التعاقد: وكيل قانوني، ممثل الشخص المعنوي أو المفوض بالتوقيع عنه...)،
- مستند تصريح النزاهة وفقاً لنموذج هيئة الشراء العام (المرفق رقم ١ للتعهد)،
- إيصال صادر عن مؤسسة كهرباء لبنان بإسم العارض ومُعنون بإسم الصفقة، يثبت أنّ العارض دفع بدل دفتر الشروط.
- دفتر الشروط موقعاً من قبل الشركة العارضة وفقاً للأصول من قبل المفوض بالتوقيع مع ضرورة ذكر إسم وصفة موقع دفتر الشروط على كتاب التعهد، كتالوجات فنية من أحدث إصدار تبين الخصائص المعروضة، بالإضافة الى تحديد بلد المنشأ، مع جميع المستندات الأخرى و المعلومات المطلوبة في Fiche de renseignements والأحكام الإدارية والمواصفات الفنية، دون أية إشارة الى السعر، تحت طائلة رفض العرض.
- باستثناء التأمين المؤقت والكتالوجات والنشرات الفنية والتجارية المجلدة أساساً، فإنّ كافة المستندات الأخرى تكون مجموعة ومركّمة على كافة صفحاتها مع لائحة بالكتالوجات والنشرات الفنية والتجارية المرفقة.
- يتم تقديم شهادة المنشأ عند شحن اللوازم في حال رسو الصفقة على الملتزم. أما عند تقديم العروض فيجب أن يبين منشأ اللوازم المعروضة في كتاب التمثيل الصادر من المصنّع أو بإفادة مستقلة من العارض في حال كان المصنّع عارضاً، ويتعهد العارض بالالتزام بما ورد في حال رسو الصفقة عليه.
- ب- في حال إشتراك عارض أجنبي يتوجب على هذا العارض أن يُراعي احد الشروط التالية:
- أن يكون من ضمن ائتلاف يضم شركة لبنانية على الأقل تتوفر فيها الشروط المطلوبة بموجب دفتر الشروط الخاص بالصفقة.
- الحضور الشخصي للممثل القانوني عن الشركة للمشاركة في إجراءات الشراء.
- أن يكون لها وكيل أو ممثل في لبنان مكلف توقيع العقد عنها.
- إضافة الى الشرط أعلاه، يتوجب على العارض الأجنبي تقديم ما يلي:
- شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة لدى المراجع المختصة في بلده.
- إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الاسرائيلي على العارض.
- الإفادات المطلوبة بموجب الفقرة (أولاً - أ) أعلاه بحسب قوانين البلد الذي يوجد فيه العارض، على أن تكون هذه الإفادات مصدقة وفقاً للأصول من المراجع المختصة.

❖ ثانياً: يحمل عبارة (غلاف رقم ٢) يتضمّن جدول الأسعار موقعاً وفقاً للأصول دون تحفظ.

يكتب على كلّ من الغلافين المختومين ١ و ٢ المعلومات التالية:

- الغلاف رقم (---) ،
- إسم العارض وختمه ،
- محتوياته
- موضوع الصفقة،
- تاريخ جلسة التلزم.
- يتمّ تقديم كلّ عرض على نسختين: الأصلية والأخرى صورة عنها.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

يوضع الغلافان المنصوص عنهما أعلاه ضمن غلاف ثالث موحد يتم الحصول عليه من قلم أمانة سر لجنة المشتريات عند تقديم العرض مختوم ومُعْتَمَد باسم مؤسسة كهرباء لبنان ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع الصفقة والتاريخ المحدد لإجرائها ليكون بالأرقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / الساعة، وذلك دون أية عبارة فارقة أو إشارة مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه، وذلك تحت طائلة رفض العرض، وتكون الكتابة على الغلاف الموحد بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون تُلصق عليه عند تقديمه إلى كهرباء لبنان.

- تُزَوَّد كهرباء لبنان العارض بإيصال يُبيِّن فيه رقم تسلسلي بالإضافة إلى تاريخ تسلم العرض بالساعة واليوم والشهر والسنة.
- تُحافظ كهرباء لبنان على أمن العرض وسلامته وسريته، وتكفل عدم الاطلاع على محتواه إلا بعد فتحه وفقاً للأصول.
- لا يُفْتَح أي عرض تتسلمه كهرباء لبنان بعد الموعد النهائي لتقديم العروض، بل يُعاد مختوماً إلى العارض الذي قدّمه.
- لا يحقّ للعارض أن يقدم أكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضه.
- يتحمل العارض جميع التكاليف المرتبطة بإعداد وتقديم عرضه، ولا تتحمل مؤسسة كهرباء لبنان أية مسؤولية عن هذه التكاليف، بصرف النظر عن مسار أو نتائج عملية الشراء.

يبقى معلوماً أنه في حال عدم المطابقة مع الشروط المحددة أعلاه يُرفض العرض المقدم.

يقتضي أيضاً التأكيد على ما يلي:

أ. بإنقضاء المهلة المحددة لتقديم العروض، لا يُقبل أي عرض جديد أو أي تعديل كلي أو جزئي للأسعار أو المواصفات الفنية المذكورة في دفتر الشروط.

ب. تحظر المفاوضات بين المؤسسة وأي من العارضين بشأن العرض الذي قدّمه ذلك العرض.

ج. على كلّ عارض تضمين عرضه - تحت طائلة رفض العرض - مستنداً يؤكد طبيعة تمثيله للشركة الصانعة ومدة شهادة التمثيل، أو صفته كمفوض من الشركة الصانعة لتقديم عرضه، على أن يكون المستند موقعاً من قبل المفوض بالتوقيع ومصدقاً وصالحاً لفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تقديم العرض، كما أنه على الشركات أو المؤسسات التي تمثل عدة صانعين، تقديم كل عرض ضمن غلاف مستقل على حدة، توضع جميعها في غلاف ثالث وترفق العروض بتأمين مؤقت واحد يوضع ضمن الغلاف الثالث ومستقلاً عن الغلافات الأخرى.

د. يُطلب الى العارضين الإمتناع عن:

- تقديم بضاعة ذات مواصفات غير مطابقة تماماً للمواصفات المذكورة في المناقصة هذه وللنماذج المرفقة أكان من ناحية تصاميمها أو أحجامها أو مواصفاتها.

- إعطاء أسعار فوب (سعر البضاعة على ظهر الباخرة) أو سيف بيروت (سعر البضاعة بالإضافة الى التأمين والشحن) اذ تؤخذ بعين الاعتبار فقط العروض لبضاعة تسليم مخازن كهرباء لبنان.

- إرسال عروض صادرة عن مؤسسات لم تتلق من المؤسسة دفتر الشروط وفق الأنظمة المرعية الإجراء.

هـ. إنّ عبارة "واصل مخازن كهرباء لبنان" تعني تسليم البضاعة **D.D.P. (Delivery Duty Paid)** مفرغة في مخازن المؤسسة.

يبقى المورد مسؤولاً عن البضاعة حتى تسليمها الفعلي في مخازن كهرباء لبنان أو في مكان آخر في لبنان يحدّد من قبل كهرباء لبنان في كتاب الطلبية وبعد التأكد التام من حسن أدائها وتجربتها .

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

يلفت نظر العارضين إلى أنّ كافة المستندات المطلوبة في دفتر الشروط هذا يجب أن تكون بالأساس أصلية أو مصدقة من قبل المرجع الذي أصدرها. وتسهيلاً لاحتفاظ العارض بهذه المستندات الأصلية أو المصدقة لحاجته الممكنة إليها في مجالات أخرى، يمكن تضمين العروض بدلاً عنها صوراً لها بشرط تقديم هذه الصور أولاً إلى مديرية الشؤون المشتركة مرفقة بالمستندات الأصلية أو المصدقة بهدف مقارنتها ثم ختم كل صورة منها من قبل هذه المديرية مع إضافة النص التالي: "وجدت الصورة مطابقة للنسخة الأصلية ويمكن قبولها".

المادة ٦: مطابقة اللوازم والخدمات المتعلقة بها للمواصفات المطلوبة

٦,١ يجب ألا يكون منشأ أي من اللوازم والخدمات المتعلقة بها والتي سيتم تسليمها وتنفيذها بموجب العقد من أي من الكيانات أو الدول المحددة وفق الفقرة الفرعية (٣,٣) من البند "أهلية للعارضين"، وعلى العارض تقديم الأدلة الموثقة عن منشأ هذه اللوازم والخدمات بناءً على طلب مؤسسة كهرباء لبنان.

٦,٢ تعرّف اللوازم وفق قانون الشراء العام على أنها الأموال المنقولة أيّاً كان نوعها ووصفها، والخدمات المتعلقة بها إذا كانت قيمتها لا تتجاوز قيمة اللوازم نفسها، ولغايات هذه الفقرة فإنّ اللوازم تشمل السلع والمواد الخام والآلات والمعدات والتجهيزات الآلية؛ وتشمل الخدمات المتعلقة بها خدمات مثل التأمين والتركييب والتدريب والصيانة الأولية.

٦,٣ مصطلح "المنشأ" يعني الدولة التي يتم فيها استخراج المواد أو تعدينها أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصنيعها، أو الدولة التي تنتج من خلال التصنيع أو المعالجة أو التجميع سلعا تجارية تختلف في صفاتها الأساسية عن مكوناتها.

المادة ٧: طلبات الإستيضاح

على العارضين الراغبين في طلب أية إيضاحات بشأن دفتر الشروط، تقديم أسئلتهم بموجب كتاب خطي الى مؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة تنتهي قبل عشرة أيام من التاريخ المحدّد لإنهاء مهلة تقديم العروض. وستقوم المؤسسة بالإجابة خطياً على هذه الإيضاحات من دون تحديد هويّة مُصدر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم المؤسسة بملفات التلزم خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من التاريخ المحدّد لإنهاء مهلة تقديم العروض.

المادة ٨: تعديل دفتر الشروط

٨,١ يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان، في أي وقت قبل الموعد النهائي لتقديم العروض ولأي سبب كان، سواء بمبادرة منها أم نتيجة لطلب إستيضاح مقدم من أحد العارضين، أن تعدّل دفتر الشروط بإصدار إضافة إليه، ويرسل التعديل فوراً إلى جميع العارضين الذين زودتهم مؤسسة كهرباء لبنان بدفتر الشروط ويكون هذا التعديل ملزماً لهم، ويُنشر على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة كهرباء لبنان.

٨,٢ إذا أصبحت المعلومات المنشورة في دفتر الشروط مختلفة جوهرياً نتيجة التعديل الحاصل وفقاً للفقرة الفرعية (٨,١) أعلاه، فعلى مؤسسة كهرباء لبنان أن تقوم بنشر التعديل وجميع المعلومات المعدلة بالطريقة نفسها التي نشرت بها المعلومات الأصلية وفي المكان نفسه، وأن تمدد الموعد النهائي لتقديم العروض إذا إقتضت الضرورة ذلك بغية إتاحة وقت كاف للعارضين لأخذ الإيضاح أو التعديل بالاعتبار في عروضهم المقدمة.

المادة ٩: لغة العرض

٩,١ يجب أن يكون العرض، وكذلك جميع المراسلات والوثائق المتعلقة به والمتبادلة بين العارض ومؤسسة كهرباء لبنان باللغة العربية، أو مرفقة بترجمة قانونية مصدقة الى اللغة العربية في حال كان المستند الأصلي باللغة الانكليزية أو الفرنسية. عند التعارض بين اللغة الأجنبية واللغة العربية، يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.

٩,٢ يمكن تقديم الوثائق والمستندات الفنية التي تشكل جزءاً من العرض باللغة الانكليزية أو الفرنسية (حسب اللغة المعتمدة في دفتر الشروط).

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.

المادة ١٠: صلاحية العروض (مهلة الارتباط)

- أ- إنَّ مدَّة صلاحية العروض (مهلة الارتباط) يجب أن تكون ١٢٠ يوماً على الأقل اعتباراً من اليوم المحدد لتقديم العروض.
- ب- يمكن لكهرباء لبنان أن تطلب من العارضين، قبل انقضاء فترة صلاحية عروضهم، أن يمددوا تلك الفترة لمدة إضافية محدَّدة. ويُمكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون مصادرة ضمان عرضه.
- ج- على العارضين الذين يوافقون على تمديد فترة صلاحية عروضهم أن يمددوا فترة صلاحية ضمانات العروض، أو أن يُقدِّموا ضمانات عروض جديدة تُغطِّي فترة تمديد صلاحية العروض. ويُعتبَر العارض الذي لم يمدد ضمان عرضه، أو الذي لم يُقدِّم ضمان عرض جديد، أنه قد رَفُض طلب تمديد فترة صلاحية عرضه.
- د- يمكن للعارض أن يعدِّل عرضه أو أن يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون مصادرة ضمان عرضه. ويكون التعديل أو طلب سحب العرض ساري المفعول عندما تتسلَّمه المؤسسة قبل الموعد النهائي لتقديم العروض.

المادة ١١: عدم الرد على المناقصة العمومية

إنَّ الشركة المدعوَّة لتقديم عرض ولا ترغب في الاشتراك في المناقصة، يلزمها إعلام مؤسسة كهرباء لبنان بذلك، مع تبيان سبب الامتناع عن ذلك. كما يتوجَّب على كل من شاري دفاتر الشروط الذين لا يرغبون في تقديم عروض، إبلاغ مؤسسة كهرباء لبنان، بموجب كتاب خطي، بسبب اعتذاره عن تقديم عرض، والا لن يستفيد من أحكام المادة ١٢- أدناه.

المادة ١٢: الأشخاص الذين يتم إعفائهم من تسديد ثمن دفتر الشروط:

يُعفى كلَّ من الأشخاص المحدَّدين أدناه من تسديد ثمن دفتر شروط إطلاق عملية شراء جديدة، عندما تكون بديلة عن عملية شراء سابقة ملغاة لذات موضوع الشراء، سواء على أساس دفتر شروط معدَّل أو بذات دفتر الشروط، وذلك لقاء إيصال (أمر قبض) شراء الدفتر الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان والعائد لعملية الشراء الملغاة في حينها:

- كلَّ من شاري دفتر شروط عملية الشراء السابقة في حال اتَّخذ قرار إلغائها قبل إنتهاء مهلة تقديم العروض عليها.
- كلَّ من العارضين الذين سبق واشتروا دفتر الشروط وتقدَّموا بعروض إبان مشاركتهم في عملية الشراء الملغاة لذات موضوع الشراء.
- كلَّ من العارضين المحتملين الذين سبق واشتروا دفتر الشروط وتقدَّموا، قبل إنتهاء مهلة تقديم العروض، بكتب اعتذار تبين سبب عدم رغبتهم في تقديم عرض إبان ومشاركتهم في عملية الشراء الملغاة لذات موضوع الشراء.
- كلَّ من شاري دفتر شروط عملية الشراء السابقة في حال تمَّ إلغاؤها تطبيقاً للبند "١-أ" من المادة ٢٥ من قانون الشراء العام، أي من أجل إحداث تغييرات جوهرية غير متوقَّعة على الدفتر.

المادة ١٣: محل الإقامة المختار

على العارض أن يحدِّد عنوان مكتبه الخاص في لبنان المسجل باسمه على أن يكون مستقلاً عن مركز السكن وتعيين شخص مخوَّل عند الاقتضاء استلام كل التبليغات، مع ذكر أرقام الهاتف، وكل تبليغ يكون ملزماً للمورِّد إذا تم بإحدى الوسائل التالية :

١. الفاكس.
٢. البريد السريع.
٣. البريد المضمون مع إشعار بالوصول بمعزل عن تبليغ المورِّد شخصياً.
٤. بواسطة موظفين محلَّفين مكلفين بالتبليغ لصقاً على مكتب العارض/المورِّد وعلى لوحة الإعلانات في المبنى المركزي.

ويحقَّ للمؤسسة إبلاغ العارض/المورِّد مباشرة في حال غياب الشخص المعين لهذه الغاية.

٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

أ- التأمين المؤقت:

على العارضين، تحت طائلة الرفض، إرفاق عرضهم بتأمين مؤقت حدّدت قيمته وفق البند ١٤ - أ مكرّر. يتكوّن التأمين من كتاب كفالة مصرفية صادر عن مصرف مقبول لدى الدولة، أو نقداً يُدفع إلى صندوق الخزينة أو الى صندوق كهرباء لبنان المركزي في بيروت، لقاء إيصال موقع من أمين الصندوق في كهرباء لبنان. هذا ويجب أن تكون الكفالات المصرفية صالحة لمدة //٢٨// ثمانية وعشرين يوماً إضافة على المدة المحددة لصلاحيّة العرض في دفتر الشروط هذا، ومطابقة للنموذج الذي تعتمدّه المؤسسة دون أي تعديل تحت طائلة رفض العرض (مُلحق رقم ٣). لا يقبل الإستعاضة عن الضمانات بشيك مصرفي أو بمبلغ نقدي يُقدّم ضمن العرض أو بإيصال مُعطى من الخزينة عائد لضمان صفقة سابقة حتى لو كان قد تقرر رد قيمته.

يُجدد مفعول التأمين المؤقت تلقائياً إلى أن يقرر إعادته إلى العارض.

في حال إنتهاء مهلة التزام العارضين دون أن تسند الصفقة على أحدهم، أو بعد إعلان النتيجة، تُعاد الكفالة المصرفية الى مصرف الإصدار في مهلة أقصاها بدء نفاذ العقد، وذلك لبقية العارضين ويمكن لمن دفع من هؤلاء قيمة الكفالة نقداً، استعادة هذه القيمة لقاء الإيصال المعطى لهم.

أما المورد الذي ترسو عليه الصفقة، فيستطيع استعادة التأمين المؤقت عند طلب تحريرها، وبعد تقديم الكفالة النهائية المنصوص عنها أدناه وتوقيع العقد. تقوم المؤسسة بمصادرة التأمين المؤقت في حال لم يتم المورد الذي رست عليه الصفقة بتوقيع العقد أو بتقديم الكفالة النهائية.

ب- الكفالة النهائية:

تحدّد قيمة الكفالة النهائية بـ ١٠ % من قيمة الصفقة الإجمالية. تتكوّن الكفالة النهائية من كتاب كفالة مصرفية (مُلحق رقم ٣) صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان يُبيّن أنه قابل للدفع غب الطلب، ويقدم ضمان العرض بإسم موضوع الصفقة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وإما نقدياً يُدفع إلى صندوق الخزينة أو إلى صندوق كهرباء لبنان المركزي في بيروت، لقاء إيصال موقع من أمين الصندوق في كهرباء لبنان. هذا ويجب أن تكون الكفالات المصرفية صالحة لمدة سنة تُجدّد تلقائياً لحين الإستلام النهائي للتأكد من حسن تنفيذ الأشغال المطلوبة والتقديمات المنفذة. لا يقبل الإستعاضة عن الضمانات بشيك مصرفي أو بمبلغ نقدي يُقدّم ضمن العرض أو بإيصال مُعطى من الخزينة عائد لضمان صفقة سابقة حتى لو كان قد تقرر رد قيمته.

يجب تقديم الكفالة النهائية إلى كهرباء لبنان خلال فترة لا تتجاوز //١٥// خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ العقد، وفي حال التخلف عن تقديم الكفالة النهائية، يُصادر التأمين المؤقت وتُطبق بحقّ الملتزم أحكام النكول المنصوص عليها في المادة ٣٣ من قانون الشراء العام، ويصبح التأمين المؤقت ملكاً لكهرباء لبنان دون سقوط حقّها في المطالبة بتعويضات إضافية عن كل عطل وضرر، كما تعتمد المصلحة في هذه الحالة إما إلى إعادة المناقصة، وإما إلى إسناد الصفقة إلى صاحب العرض الأفضل بعد الملتزم الناقل.

تبقى الكفالة النهائية مجمدة طوال مدة التلزم، ويُحسم منها بعد إنذار العارض ما قد يترتب من غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر يحدثه الملتزم إلى حين إيفائه بكامل الموجبات.

إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، حقّ لسلطة التعاقد اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مدة معيّنة، فإذا لم يفعل اعتُبر ناكلاً وفقاً لأحكام الفقرة (أولاً) من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

تُعاد الكفالة النهائية بعد إجراء الإستلام النهائي الذي يتمّ، بعد سنة من تاريخ الإستلام المؤقت لكامل الكمية المتعاقد عليها، وبعد أن يقدم المورد طلباً بهذا الخصوص، وبعد التأكد من إتمام كافة موجبات العقد، وبعد حسم الغرامات والتوقيفات المحتملة بموجب دفتر الشروط.

ج - صيغة كتاب الضمان:

يجب أن تكون الكفالة المؤقتة والكفالة النهائية، تحت طائلة رفض العرض، محررة إلزامياً وعند طلب المؤسسة وفقاً لنص كتاب الكفالة المرفق بدفتر الشروط هذا (مُلحق رقم ٣).

إنّ عدم ذكر المصرف التزامه بالدفع عند أول طلب وفقاً للنص المرفق، يؤدي إلى اعتبار كتاب الكفالة غير مقبول وإلى رفض العرض دون دراسته.

لن يقبل أية إضافة أو أي تعديل على هذا النص.

د- الشخص المكفول:

يجب أن يكون لزاماً الشخص (مرفقاً بـ Power of Attorney) أو الشركة التي تمّ إسناد الصفقة لها مكفولاً من المصرف.

المادة ١٥: رفع السرية المصرفية

يُعتبر العارض فور تقديمه العرض مُلتزماً برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام المتعلّق بهذا التلزم، سنذا للقرار رقم ١٧ تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ الصادر عن مجلس الوزراء. لذلك على العارض توقيع التعهد المرفق بدفتر الشروط تحت طائلة رفض عرضه (مُلحق رقم ٥).

المادة ١٦: إلغاء الشراء و/أو أي من إجراءاته

١. يمكن للمؤسسة أن تلغي الشراء و/أو أي من إجراءاته في أي وقت قبل إبلاغ الملتزم المؤقت إبرام العقد، في الحالات التالية:

أ. عندما تجد المؤسسة ضرورة إحداث تغييرات جوهرية غير متوقعة على ملفات التلزم بعد الإعلان عن الشراء؛

ب. عندما تطرأ تغييرات غير متوقعة على موازنة المؤسسة؛

ج. عندما تنتفي الحاجة لموضوع الشراء نتيجة ظروف غير متوقعة وموضوعية وعندها لا يُعاد التلزم خلال الموازنة نفسها أو السنة المالية نفسها؛

٢. كما يمكنها إلغاء الشراء و/أو أي من إجراءاته إذا لم يقدم أي عرض و/أو قدمت عروض غير مقبولة.

٣. كما يمكن للمؤسسة أن تلغي الشراء و/أو أي من إجراءاته بعد قبول العرض المقدم الفائز في حال تمنع الملتزم عن توقيع العقد.

٤. تلغي المؤسسة الشراء و/أو أي من إجراءاته في حالة العرض الوحيد المقبول، غير أنه يحقّ لها إتخاذ قرار مغلّ بالتعاقد مع مقدّم العرض الوحيد المقبول إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة :

أ. أن تكون مبادئ وأحكام هذا القانون مطبقة وأن لا يكون العرض الوحيد ناتجاً عن شروط حصرية تضمنها دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء؛

ب. أن تكون الحاجة أساسية ومُلحة والسعر منسجماً مع دراسة القيمة التقديرية؛

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

- ج. أن يتضمّن نشر قرار المؤسسة بقبول العرض الفائز (التلزم المؤقت) نصاً صريحاً بتقديم العارض المقبول ونية التعاقد معه.
- د. يدرج قرار المؤسسة بإلغاء الشراء و/أو أي من إجراءاته وأسباب ذلك القرار في سجل إجراءات الشراء. كما تعتمد إلى تحرير الضمانات المقدمة.
- هـ. لا تتحمل المؤسسة عند تطبيق الفقرة ١ و ٢ من هذه المادة أي تبعة تجاه العارضين .
٦. لا تفتح المؤسسة أية عروض أو إقتراحات بعد اتخاذ قرار بإلغاء الشراء.

المادة ١٧: الشكوى والإعتراض

يحقّ لكل ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أي إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتّخذه أو تعتمده أو تُطبّقه أي من الجهات المعنية بالشراء في المرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام قانون الشراء العام والمبادئ العامة المتعلقة بالشراء العام، على أن تتّبع إجراءات الإعتراض المعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الإعتراضات المنصوص عنها في قانون الشراء العام.

١٢

القسم الثاني: أحكام خاصة بالعقد وتنفيذ الالتزام

المادة ١٨: ضرائب، رسوم، جمارك، طوابع، ضريبة على القيمة المضافة

على المورد تضمين عرضه جميع الرسوم والضرائب، وبالتالي يقتضي عليه اخذ العلم بالتشريع المالي اللبناني لتحديد تأثيره على أسعاره.

يتحمل المورد كامل رسوم التهمة والرسوم المالية الأخرى المفروضة الناتجة عن تنفيذ هذه الصفقة، وبصورة خاصة تجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى القوانين والأنظمة اللبنانية السارية، بالنسبة لرسوم التهمة، يقع على عاتق المورد الذي تعقد معه الصفقة بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة في حال توجبها:

أ. رسم الطابع المالي ٤ بالآلاف كطوابع يتحملها عند توقيع الصفقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ الملتزم (راجع المادة ٢٦ - تبليغ الصفقة).

ب. الرسم النسبي ٤ بالآلاف على الفواتير المسددة له من قبل مؤسسة كهرباء لبنان ضمن إطار تنفيذ الصفقة علماً إن مؤسسة كهرباء لبنان تحسم هذا الرسم من الفواتير لتتولى هي تسديده إلى وزارة المالية.

المادة ١٩: قيمة العقد وشروط تعديلها

١. تكون البدلات المتفق عليها في العقد ثابتة ولا تقبل التعديل والمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن ضوابط محدّدة وفقاً لشروط التعديل والمراجعة في الحالات الاستثنائية التي نصّت عليها المادة ٢٩ من قانون الشراء العام.
٢. تُراعى شروط الإعلان المنصوص عليها في المادة ٢٦ من قانون الشراء العام عند تعديل قيمة العقد.

المادة ٢٠: مهل التسليم

إن مهل التسليم تعني وجوب تسليم البضاعة في مخازن كهرباء لبنان وهذه المهلة محدّدة في المادة ٢٠ مكرّر من البنود الإدارية الخاصة، ويُقصد بها إتمام كامل المستلزمات والتقديمات في الصفقة ولا تُحسم أيام الأحاد والأعياد من هذه المهلة. وعلى المورد إعلام مؤسسة كهرباء لبنان بموعد التسليم قبل أسبوعين على الأقل من تاريخه.

علماً أن تاريخ بدء نفاذ العقد، هو تاريخ إبلاغ الملتزم توقيع العقد من قبل المرجع الصالح لدى سلطة التعاقد.

ويقتضي هنا التمييز بين حالتين :

١. فتح الاعتماد المستندي في حال طلب السلفة :

وتبدأ مهلة التسليم بالسريان اعتباراً من تاريخ دفع السلفة للمتعهد أو لممثله على أن يكون المورد قد تقدّم مُسبقاً لمؤسسة كهرباء لبنان بالكفالة النهائية ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء نفاذ العقد، مع تقديمه الكفالة المقابلة للسلفة (في حال وجوبها) ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ تقديمه الكفالة النهائية.

غير أنّه في حال قامت كهرباء لبنان بدفع السلفة المذكورة بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها الكفالة المقابلة لقيمة السلفة، فإن مهل التسليم تمّدّد لعدد من الأيام يساوي عدد الأيام المتقضية بين اليوم الواحد والثلاثين وتاريخ دفع هذه السلفة.

٢. فتح الاعتماد المستندي دون طلب السلفة :

وتبدأ مهلة التسليم بالسريان اعتباراً من تاريخ تبليغ مصرف المتعهد بفتح الاعتماد المستندي على أن يكون المتعهد قد تقدّم مُسبقاً لمؤسسة كهرباء لبنان بالكفالة النهائية خلال فترة لا تتجاوز //١٥// خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ العقد.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

غير أنه في حال قامت كهرباء لبنان بفتح الاعتماد المستندي بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الكفالة النهائية، فإن مهل التسليم تمّد لعدد من الأيام يساوي عدد الأيام المنقضية بين اليوم الواحد والثلاثين وتاريخ فتح الاعتماد المستندي.

المادة ٢١: شروط الدفع

يتمّ تسديد قيمة الصفقة بالدولار الأميركي بواسطة اعتماد مستندي *Lettre de Crédit* غير قابل للرجوع عنه وقابل للتحويل لدى مصرف لبنان. يتمّ فتح الاعتماد المستندي خلال ثلاثين يوماً بعد أن يعيد المتعهد نسخة كتاب الطلبية مع الكفالة النهائية، علماً أن المصاريف والرسوم الناتجة عن فتح الاعتماد تقع على عاتق المتعهد، وفقاً لما يلي:

- ٢٠ % من القيمة الإجمالية للصفقة بمثابة سلفة (على أن لا تتجاوز في أي حال سقفاً مالياً محدداً بخمسة عشر مليار ليرة لبنانية)، في حال طلب المورد سلفة تتخطى نسبة الـ ٢٠% (ودون سقف الخمسة عشرة مليار ليرة لبنانية)، يجب تقديم كفالة مصرفية لتغطية قيمة الفرق الذي يتجاوز النسبة المعفاة من تقديم الكفالة. على المورد، تحت طائلة سقوط حقه بالمطالبة بدفع السلفة، تقديم طلب بهذا الخصوص ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ تقديم الكفالة النهائية. تُعاد الكفالة المصرفية المُشار إليها في هذه الفقرة إلى الملتزم عند حسم كامل مبالغ السلفات.

- (الفرق بين الـ ٩٠% ونسبة السلفة أعلاه) أو ٩٠ % (في حال عدم طلب المورد للسلفة) من قيمة الطلبية بعد الاستلام الكمي والنوعي لكامل الكمية المطلوبة وبعد حسم الغرامات والتوقيفات المحتملة بموجب دفتر الشروط.

- الباقي من قيمة الأعمال المُنفّذة عند الاستلام النهائي لكامل الكمية المطلوبة وبعد حسم التوقيفات والغرامات المحتملة. كما أنه يمكن للمؤسسة أن تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما تغطي الضمانات المعطاة مخاطر ما تبقى من تنفيذ العقد. كما يحقّ لها استبدال التوقيفات العشرية بضمانة موازية.

يجب أن تنظّم الفواتير وفقاً للأصول مع مراعاة أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة (قانون رقم ٣٧٩ المادة ٣٨ منه).

إنّ الفواتير التي لا تحتوي على رقم تسجيل مورّد الأموال أو مقدّم الخدمات لدى وزارة المالية فإنّه سيتمّ تطبيق المواد (٤١ و ٤٢) من قانون ضريبة الدخل (المكلف غير المقيم) عليها.

إنّ مؤسسة كهرباء لبنان ستقوم بإيداع مديريّة الخزينة والدين العام جدولاً يتضمن أسماء المتعاقدين كاملة وأرقامهم الضريبية، وستمتنع عن دفع المبالغ أو الموافقة على صرفها إلا بعد الحصول على موافقة مديريّة الخزينة والدين العام.

المادة ٢٢: الأسعار

يذكر العارض السعر الإفرادي لكل بند، وكذلك السعر الإجمالي لتقديم البضاعة - واصل مخازن كهرباء لبنان - في جدول الأسعار الموقع من قبله (مُلحق رقم ٤) مدوناً بالأرقام والأحرف دون حك أو شطب أو تطريس أو زيادة كلمات غير موقع تجاهها.

يجب أن تكون هذه الأسعار إلزامياً ثابتة وغير قابلة للمراجعة، كما يجب أن تذكر صافية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي تحتسب منفصلة عند التسديد وتدفع فقط للمورّد المسجل فيها.

يشمل السعر الضرائب والرسوم والمصاريف مهما كان نوعها، وفي حال خضوع الملتزم للضريبة على قيمة الضريبة المضافة عليه أن يقدّم سعره مفصلاً مع السعر الإجمالي (للصفقة) بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.

إضافة الى ذلك، إذا نشر في الجريدة الرسمية تعديل للرسوم الجمركية أو البلدية، ما بين تاريخ تقديم العرض وتاريخ تخليص البضاعة في الجمارك، يصار الى تصحيح الأسعار.

في حال حصول أخطاء حسابية وبالتالي تباين بين الأسعار الإفرادية والأسعار الإجمالية المدرجة في جدول الأسعار، فإن الأسعار الإفرادية المحددة بالأحرف هي التي يعتد بها، ولا يمكن للعارض بأية حال من الأحوال الاعتداد بالسعر الإجمالي.

لن يؤخذ بعين الاعتبار أية معادلة أخرى لمراجعة أو تصحيح الأسعار.

إنّ كهرباء لبنان ستعتمد في مقارنة الأسعار المقدمة بالعملات الأجنبية من قبل العارضين، المعدّل الأخير لتحويل العملات الأجنبية الى عملة لبنانية حسب آلية سعر الصرف التي سترد الى مؤسسة كهرباء لبنان من قبل مصرف لبنان، في التاريخ المحدّد لتقديم العروض.

وفي الأحوال التي يجري فيها تمديد مدة العروض، يعتمد بالنسبة إلى جميع العروض المعدل الأخير لتحويل العملة الأجنبية إلى عملة لبنانية بالتاريخ الذي تنتهي فيه مدة التمديد، وذلك حسب آلية سعر الصرف التي سترد الى مؤسسة كهرباء لبنان من قبل مصرف لبنان،

يُقارن سعر كل بند من جدول الأسعار على حدة. تحتفظ كهرباء لبنان بحقها لجهة عقد صفقة - دون زيادة الأسعار الإفرادية المقترحة - لبند واحد أو لعدة بنود أو لكامل البضاعة.

يمكن تعديل الكميات الملحوظة في جدول الأسعار، وبنفس الأسعار الإفرادية وشرط ان لا يتجاوز تعديل القيمة الإجمالية للصفقة إضافة ما نسبته ٢٠% من هذه القيمة وشرط أن يُثبت المورد انه تلقى أمراً خطياً بهذا الخصوص من المؤسسة.

المادة ٢٣: غرامة التأخير

يتوجب على الملتزم التقيد بالمهل المحددة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحددة فيه.

تُفرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الملتزم بمجرّد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر.

وتحتسب غرامة التأخير نقدية هي ١/٢٥٠ من قيمة البضاعة التي تأخر تسليمها عن كلّ يوم تأخير (يوم عمل) ويُعتبر كسر النهار نهاراً كاملاً.

إضافة إلى ذلك، وفي حال أدى التأخير في التسليم إلى تطبيق غرامة تتعدى عشر (١٠/١) القيمة الإجمالية للصفقة، يحقّ للمؤسسة أن تثابر على فرض الغرامة أو مصادرة الكفالات التي بحوزتها مؤقتاً الى حين تصفية الصفقة.

وفي حال الفسخ تصدر الكفالة النهائية من قبل كهرباء لبنان وتصبح ملكها دون سقوط حقّها في المطالبة بتعويضات إضافية عن كلّ عطل وضرر.

لا يقبل أية فترة سماح لتطبيق هذه الغرامات أو أي عذر للإعفاء منها، ما عدا حالات حصول القوة القاهرة، وحينذاك يتوجب على المورد تقديم البينة على وجود القوة القاهرة، علماً بأن تطبيق هذه الغرامات يتمّ دون الحاجة إلى إنذار مسبق.

في مثل هذه الحالة، على المورد إبلاغ كهرباء لبنان بحال القوة القاهرة فور حدوثها ودون انتظار إنتهاء مهلة التسليم. وعليه تحت طائلة فقدان حقه من إمكانية الإعفاء من غرامة التأخير تقديم لكهرباء لبنان البينة عن القوة القاهرة في مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوماً من تاريخ حصولها. تعتمد المؤسسة إلى دراسة طلب المورد، وفي حال موافقتها على الطلب تمديد مهلة التسليم.

إنّ تمديد مهلة التسليم لا يرتّب على المؤسسة أية موجبات مالية أو أي تعويض للمورد.

Handwritten signature and date: ٨ / ١٠ / ٢٠٢٦

فور وصول البضاعة الى مخازن كهرباء لبنان وإستلام الفاتورة العائدة لها، تُباشِر كهرباء لبنان بالإستلام النوعي والكمي للبضاعة. إذا تبين ان البضاعة المقدّمة مطابقة لما هو مطلوب في دفتر الشّروط، يتم فوراً إعلان الإستلام النوعي والكمي ودفع المبالغ المستحقة بعد حسم التوقيفات والغرامات المحتملة. إنّ هذا الإستلام يؤدي الى نقل الملكية.

تحتفظ كهرباء لبنان بحقّها بأن ترفض البضاعة إذا تبين أنّها غير مطابقة لما هو ملحوظ في دفتر الشّروط أو لوجود عيوب أو عطل أو نقص فيها.

المادة ٢٥: عناصر الضمان

إنّ عنصر الضمان Term of Warranty هو عدم وجود شوائب أو عيوب في مواصفات البضاعة المسلّمة. وفي حال تبين وجود مثل هذه العيوب يتوجّب على المورد وعلى نفقته، تقديم كمّيّات متساوية للبضاعة المشوبة بالعيوب، خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغه (وفي مهلة أقصر في حال الضرورة)، وتعتبر عندئذ فترة الضمان سارية ابتداءً من تاريخ تقديم الكمّيّات البديلة، وللمؤسسة دون سواها الحق في تقدير هذه الحالات وهي تكتفي بإبلاغ المورد خطياً. إنّ فترة ضمان البضاعة هي سنة من تاريخ إجراء الإستلام المؤقت لكامل الكمّيّة المتعاقد عليها، وتكون هذه الضمانة مغطاة بالكفالة النهائية.

المادة ٢٦: تبليغ الصفقة

تحتفظ مؤسسة كهرباء لبنان بحقّها في تبليغ العارض المعارض موافقتها على عقد الصفقة إما بالفاكس أو بكتاب موجز، كما تنشر بالتزام قرارها بشأن قبول العرض الفائز (التلزم المؤقت). لذلك يقتضي على العارض تحديد رقم جهاز فاكس حيث يجب نظامياً تبليغ الصفقة تحت طائلة عدم قبول عرض. على أن تودع مؤسسة كهرباء لبنان لاحقاً المتعهد:

- نسخة عن كتاب الطلبية (العقد) مع تفاصيل شروط الصفقة.
- قسيمة الطلبية.

يدخل قرار قبول العارض الفائز (التلزم المؤقت) حيز التنفيذ عند إنتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل والتي تبدأ من تاريخ نشر قرار قبول العرض الفائز (التلزم المؤقت). يعيد الملتمزم المؤقت نسخة عن كتاب الطلبية (العقد) الى مؤسسة كهرباء لبنان موقعة منه حسب الأصول خلال مهلة ١٥// خمسة عشر يوماً (من تاريخ استلام كتاب وقسيمة الطلبية)، ملصقاً عليها أنطواع المالية البالغة قيمتها أربعة بالألف من قيمة العرض في حال كانت قيمة هذه الطواع لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية. وفي حال تجاوزت قيمة الطواع مليون ليرة لبنانية، على الملتمزم المؤقت أن يبرز أيضاً، إيصالاً لدى وزارة المالية يُثبت أن رسم الطابع المالي البالغ ٤ بالألف من قيمة العرض قد سُدد خلال خمسة أيام عمل وفقاً للقانون.

يتمّ التوقيع على كتاب الطلبية (العقد) من قبل المؤسسة خلال مهلة ١٥// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قبل الملتمزم المؤقت. حيث يبدأ نفاذ العقد عندما يوقع الملتمزم المؤقت (المتعهد) والمؤسسة عليه.

في حال تمّنع الملتمزم المؤقت عن توقيع العقد، تُصادر المؤسسة ضمان عرضه (التأمين المؤقت). في هذه الحالة يمكن للمؤسسة أن تلغي الصفقة أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً للمعايير والاجراءات المحددة في قانون الشراء العام وفي ملفات التلزم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية المفعول. تُطبّق أحكام هذه المادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.

ولكون العقد مكتملاً بمجرد إبلاغ المتعهد، فإنّ توقيع هذا الأخير نسخة الطلبية يعني ببساطة أن أحكام كتاب الطلبية مطابقة للتي وردت في العرض المقدم منه.

Handwritten signature and date: ٢٠٢٦/١٠/١٦

إما إذا إرثأت مؤسسة كهربية لبنان أنه من غير الضروري إعلام قرارها بواسطة فاكس أو كتاب مختصر، فإن كتاب الطلبة المفصل وقسيمة الطلبة تكونا عقد الالتزام.
على الشركات التي رسا عليها الالتزام وجوب التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي قم ٦٧ تاريخ ٥ آب ١٩٦٧ وملحقاته الذي يفرض رسم الطابع المالي على الصكوك المحددة بموجب المادة ٢ من هذا المرسوم الاشتراعي، كما ورد أعلاه.

المادة ٢٧: النكول، الإنهاء، الفسخ ، ونتائج إنتهاء العقد

أولاً - النكول

- يُعتبر الملتزم ناكلاً إذا خالف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط، وبعد إنذاره رسمياً بوجوب التقيد بكافة موجباته من قبل المؤسسة، وذلك خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ الإنذار، وإنقضاء المهلة هذه دون أن يقوم الملتزم بما طلب منه.
- لا يجوز إعتبار الملتزم ناكلاً إلا بموجب قرار معّل يصدر عن المؤسسة بناء على موافقة هيئة الشراء العام .
- إذا اعتُبر الملتزم ناكلاً، يفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه المادة.

ثانياً - الإنهاء

١. ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار في الحالتين التاليتين:
 - عند وفاة الملتزم إذا كان شخصاً طبيعياً، إلا إذا وافقت المؤسسة على طلب مواصلة التنفيذ من قبل الورثة.
 - إذا أصبح الملتزم مفلساً أو معسراً أو حُلت الشركة، وتطبق عندئذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند الرابع من هذه المادة.
٢. يجوز للمؤسسة إنهاء العقد إذا تعذر على الملتزم القيام بأي من التزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة.

ثالثاً - الفسخ

١. يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار في أي من الحالات التالية:
 - أ. إذا صدر بحق الملتزم حكم نهائي بارتكاب أي جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو تبويض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب المصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.
 - ب. إذا تحققت أي حالة من الحالات المذكورة في المادة ٨ من قانون الشراء العام.
 - ج. في حال فقدان أهلية الملتزم.
٢. إذا فسخ العقد لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه المادة.

رابعاً - نتائج إنهاء العقد

١. في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ المحددة في هذه المادة، تعتمد المؤسسة إلى إعادة التلزم وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون أو تنفذها بنفسها إذا كان لديها المؤهلات والقدرات الكافية لذلك دون اللجوء إلى أي نوع من أنواع التعاقد. فإذا أسفر التلزم الجديد أو التنفيذ عن وفر في الأكلاف، عاد الوفر إلى الخزينة، وإذا أسفر عن زيادة في الأكلاف، رجعت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة. في جميع الأحوال يصادر ضمان حسن التنفيذ (الكفالة النهائية) مؤقتاً إلى حين تصفية التلزم.

٢. في حال تحققت حالة إفلاس الملتزم أو إعساره، تتبع فوراً، خلافاً لأي نص آخر، الإجراءات التالية:

- أ. يصادر ضمان حسن التنفيذ (الكفالة النهائية) مؤقتاً لحساب الخزينة؛
- ب. تحصي المؤسسة الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وتنظم بها كشفاً تصرف قيمته مؤقتاً أمانة بإسم الخزينة؛
- ج. تعتمد المؤسسة إلى إعادة التلزم وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون الشراء العام أو تنفذها بنفسها إذا كان لديها المؤهلات والقدرات الكافية لذلك دون اللجوء إلى أي نوع من أنواع التعاقد، فإذا أسفر التلزم الجديد أو التنفيذ عن وفر في الأكلاف، يعود الوفر إلى الخزينة، ويدفع ضمان حسن التنفيذ (الكفالة النهائية) وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة. وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف، تقتطع الزيادة من الضمان وقيمة الكشف المذكور ويدفع الباقي إلى وكيل التفليسة. وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها، يكتفى بقيمة الضمان والكشف.

٣. في حال وفاة الملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تستلم الأعمال أو الخدمات المنفذة أو السلع المقدمة، وتصرف قيمة مستحقاته باسم الورثة.

٤. لا يترتب أي تعويض عن الخدمات المقدمة أو الأشغال المنفذة من قبل من يثبت قيامه بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ"، من الفقرة الأولى من "ثالثاً"، من هذه المادة .

٥. ينشر قرار إنتهاء العقد وأسبابه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة إن وُجد وعلى المنصة الإلكترونية لدى هيئة الشراء العام.

المادة ٢٨: قوانين الصفقة

يحكم القانون اللبناني هذه الصفقة، كما يخضع المورد في كل ما لا يتعارض مع أحكام دفتر الشروط هذا لأحكام:

- ١- دفتر الشروط والأحكام العامة المفروضة على موردي الأشغال العامة (قرار وزارة الأشغال العامة الصادر بتاريخ ٣/٢٠/١٩٤٢).
- ٢- دفتر الشروط العام المتعلق بالإنشاءات العائدة للأشغال العامة (المرسوم رقم ٤٠٥ الصادر بتاريخ ١٩٤٢/٣/٢١).
- ٣- قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢١ وتعديلاته.

يلفت إنتباه العارض إلى الأنظمة والقوانين القاضية بمقاطعة إسرائيل.

إن جميع النزاعات التي يمكن أن تنشأ من جراء تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الصّفقة ينظر فيها القضاء اللبناني المختص.

المادة ٢٩: النصوص والمراسلات الرسمية

فيما يعود لكافة المستندات، العروض، المذكرات، العقود، الملاحظات الفنية، المراسلات، الفواتير إلخ ... على المورد توجيهها الى كهرباء لبنان باللغة العربية الا في الحالات التي تتطلب التعامل بلغة أجنبية حيث يقتضي التعامل باللغة الفرنسية، أو الإنكليزية، حيث تصبح جميع هذه المستندات ملكاً لمؤسسة كهرباء لبنان بمجرد تقديمها وإنتهاء مهلة تقديم العروض. يجب أن تحمل جميع المراسلات إسم صاحب المفوض بالتوقيع والمصرح عنه قانونياً (Power Of Attorney) وصفته أو مسؤوليته في الشركة بشكل واضح ودقيق.

المادة ٣٠: موافقة المؤسسة

تكون موافقة المؤسسة بعد الإستلام المؤقت مع التّحفظ لجهة أية عيوب في الصنع (défauts de fabrication) قد تظهر قبل إجراء الإستلام النهائي.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

المادة ٣١: الإقصاء

القسم الثالث: الشروط الإدارية الخاصة

٢ مكرر- طريقة الشراء والإرساء

- عند توفر المنافسة ووجود أكثر من عرض مطابق فنياً وإدارياً، يجوز للجهة الشارعية و/أو لجنة التلزم أن ترفض العرض المقدم الأدنى سعراً، وبالتالي كافة العروض والغاء المناقصة حكماً، إذا قررت أن هذا السعر مرتفع بأكثر من نسبة مئوية معينة من القيمة التقديرية لهذا الشراء بما يشكل ارتفاعاً غير عادياً قياساً إلى موضوع الشراء، ومما لا يناسب الجهة الشارعية ولا يندرج ضمن توقعاتها عند إعداد الشراء. تكون هذه النسبة المئوية المعينة مرفقة ضمن دراسة القيمة التقديرية المعدة من قبل الجهة الشارعية والتي تودع لدى لجنة التلزم.
- على أن يعود للجنة التلزم، في حال كان السعر المقدم يتخطى القيمة التقديرية للشراء ولكن ارتفاعه دون النسبة المئوية المعينة من هذه القيمة، أن تطلب من العارضين خطياً تفاصيل تحليل الأسعار بما يسمح لها بدراستها ومقارنتها بدراسة القيمة التقديرية المتوفرة لديها، على أن يتم التعليل في محضر لجنة التلزم لأسباب الارتفاع وإذا ما كانت مبررة أم لا.

١٤- أ مكرر: الكفالات:

إنّ قيمة التأمين المؤقت تبلغ //٥٠٠// مليون ليرة لبنانية.

٢٠- مكرر: مهل التسليم:

إنّ مهلة التسليم هي عشرة أشهر كحد أقصى.

٢١ مكرر - شروط الدفع:

يتمّ الدفع بعد شهرين من تاريخ الاستلام الكمي والنوعي للبضاعة.

٢٧- مكرر: رابعاً- نتائج انتهاء العقد:

ستقوم المؤسسة بتقييم ملتزمي الصفقات لديها وفق الجدول المذكور في الملحق رقم ٦-.

٢٠
Fund > 1
8

ملحق رقم ١ : المواصفات الفنية والخرائط

1. NORMES

Les boîtes en question devront répondre aux recommandations les plus récentes y relatives de la Commission Electrotechnique Internationale et en particulier la publication CEI 840, CEI 141, et/ou aux normes européennes ou américaines correspondantes.

2. CONDITIONS CLIMATIQUES

Tout le matériel demandé doit supporter, après confection sur câbles, les conditions climatiques suivantes:

Température ambiante : de -15°C à 40°C .

Altitude : de 0 à 1000 m.

3. BOITES D'EXTREMITE ET DE JONCTION POUR CABLES SEC XLPE 66 KV:

3.1. SPECIFICATIONS DES BOITES D'EXTREMITE ET DE JONCTION

Ce matériel comprend les jonctions et extrémités extérieures pour les câbles secs XLPE 66kV : $1 \times 300 \text{ mm}^2$ et $1 \times 630 \text{ mm}^2$ cuivre.

Ces boîtes seront du type retractable à chaud (Heat Shrinkable Joint – Completely self-contained kit including the connectors for joining conductor and screen with all accessories).

Les boîtes devront avoir des performances électriques et mécaniques au moins égales à celles des câbles y relatifs.

Elles devront:

- pouvoir être confectionné et installé facilement.
- avoir des dimensions hors tous les plus réduites possibles.
- être conformes aux normes quant à la chute de tension ,la rigidité mécanique, l'étanchéité et la tenue à l'humidité .

3.2. CARACTERISTIQUES DES CABLES SECS, XLPE 66KV : $1 \times 300 \text{ mm}^2$ et $1 \times 630 \text{ mm}^2$ - CUIVRE.

I- Câbles secs, XLPE, 66 kV – $1 \times 300 \text{ mm}^2$ Cuivre :

Section.....	1x300	mm^2
Nature du conducteur.....		cuivre
Tension maximale de service (entre phases)	72.5	kV

Handwritten signature and date: ٢٠٢٦

Tension de tenue aux chocs de foudre.....	325	kV
Courant de court-circuit à l'écran métallique au plomb.	20	kA. 1 s
Diamètre du conducteur.....	20.6	mm
Epaisseur de l'écran semi-conducteur sur âme.....	1	mm
Nature et épaisseur de l'isolant.....	XLPE 13	mm
Nature et épaisseur de l'écran semi-conducteur sur isolant.....	XLPE 1.2	mm
Epaisseur de l'écran métallique au plomb.....	4	mm
Nature et épaisseur de la gaine thermoplastique.....	PVC 3.1	mm
Diamètre extérieur.....	(60-70)	mm
Masse du câble.....	13250	kg/km
Gradient maximal de potentiel dans le diélectrique...	4.3	kV/mm
Résistance linéique du conducteur en courant continu à 20°C.....	0.0601	Ω /km
Résistance linéique du conducteur en courant alternatif à 70°C.....	0.0733	Ω /km
Capacité apparente.....	0.18	μ F/km
Self inductance à 50 Hz.....	0.41	mH/km
Intensité maximale admissible par câble pour trois feeders enterrés à 1.30 m avec entre axes de 0.40 m. température du sol égale à 25°C avec mise à la terre aux deux extrémités.....	430	A
dito pour deux feeders avec mise à la terre aux deux extrémités.....	463	A

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "Final" and various symbols and numbers.

dito pour un feeder seul avec mise à la terre aux deux extrémités	505	A
Intensité maximale admissible par câble pour trois feeders enterrés à 1.30 m avec entre axes de 0.40 m. température du sol égale à 25°C sans mise à la terre aux deux extrémités.....	436	A
dito pour deux feeders seul sans mise à la terre aux deux extrémités.....	470	A
dito pour un feeder seul sans mise à la terre aux deux extrémités.....	513	A
Pertes joule par feeder posé seul et parcouru par le courant admissible.....	63	kW/km
dito par feeder posé avec un autre dans une seule tranchée entre axes 0.4 m.....	53	kW/km
dito par feeder posé avec deux autres dans une seule tranchée entre axes 0.4 m.....	46	kW/km

II- Câbles secs, XLPE, 66 kV – 1x630 mm² Cuivre :

Section.....	1x630	mm ²
Nature du conducteur.....		cuivre
Tension de service (entre phases)	66	kV
Tension de tenue aux chocs de foudre.....	325	kV
Courant de court-circuit à l'écran métallique au plomb.	20	kA. 1 s
Diamètre du conducteur.....	30.5	mm
Epaisseur de l'écran semi-conducteur sur âme.....	1.0	mm
Nature et épaisseur de l'isolant.....	XLPE 13	mm

Handwritten signature and date: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٦

Nature et épaisseur de l'écran semi-conducteur sur isolant.....	XLPE 1.0	mm
Epaisseur de l'écran métallique au plomb.....	3.8	mm
Nature et épaisseur de la gaine thermoplastique.....	PVC 3.6	mm
Diamètre extérieur (approximatif).....	86	mm
Masse du câble.....	20000	kg/km
Longueur de fabrication par touret.....	500	m
Gradient maximal de potentiel dans le diélectrique...	4.0	kV/ mm
Résistance linéique du conducteur en courant continu à 20°C.....	0.0283	Ω /km
Résistance linéique du conducteur en courant alternatif à 70°C.....	0.03723	Ω /km
Capacité apparente.....	0.25	μ F/km
Self inductance à 50 Hz...	0.39	mH/ km

4. BOITES DE JONCTION POUR CABLES HUILES (Oil Filled Cable) 66 KV:

4.1. SPECIFICATIONS DES BOITES DE JONCTION

Ces jonctions sont destinées aux câbles tripolaires, a pression d'huile et isolement à papier huilé et devront être complètes avec tous les accessoires nécessaires à leur confection et devront avoir les caractéristiques suivantes :

- Les boîtes en question seront à isolant reconstitué .
- Les soudures ou pièces mécaniques d'assemblage des différentes pièces devront assurer une étanchéité parfaite et durable .
- Les soudures ne devront pas subir des efforts mécaniques pouvant nuire à leur bonne tenue .
- La reconstitution de l'enveloppe isolante sera réalisée par rubanage de papier imprégné.
- Le raccordement des âmes se fera par serre-fils à sertir pour câble cuivre 300 mm² .
- Les trois phases seront protégées dans une boîte en acier galvanisé à chaud , avec chambres d'entrée et plaque d'obturation .

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- Les boîtes devront comprendre un système de bourrage et de pontage pour faciliter la détection des fuites et seront livrées complètes avec accessoires pour la confection de la jonction y compris les baguettes de soudure , les serre-fils à sertir, le papier huilé etc...
- Les boîtes devront pouvoir être confectionné et installé facilement et devront être conformes aux normes quand à la chute de tension , la rigidité mécanique , l'étanchéité et la tenue à l'humidité .

4.2. CARACTERISTIQUES DES CABLES HUILES 66KV : 3 x 300 mm²- CUIVRE

Les câbles 66kV sont à champ radial et à huile fluide du type tripolaire à conducteur en cuivre de 300mm² isolés au papier imprégné, comme suit:

Section.....	3x300 mm ²
Nature du conducteur.....	Cuivre
Tension de service (entre phases)	66 kV
Ecran semi-conducteur.....	Papier carbone
Epaisseur minimale de l'isolant.....	6,8 mm
Ecran semi-conducteur.....	Papier carbone et métallisé
Diamètre approximatif des canaux.....	16,5 mm
Diamètre théorique sur ceinture métallisée.....	77 mm
Nature de la gaine d'étanchéité.....	Plomb allié
Epaisseur de la gaine d'étanchéité.....	3,2 mm
Diamètre théorique sur plomb.....	83,7 mm
Epaisseur du matelas (indicatif).....	0,40 mm
Type du fretage.....	Moyenne pression
Nature du fretage.....	Acier galvanisé
Epaisseur du fretage.....	2 feuillets de 0,2 mm min.
Epaisseur du matelas (indicatif).....	0,6 mm
Nature de l'armure.....	Acier galvanisé

Handwritten signature and date: ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٦

Epaisseur de l'armure.....	2 feuillets de 1 mm
Nature de la gaine extérieure.....	PVC
Epaisseur de la gaine extérieure.....	4,4 mm
Diamètre extérieur théorique.....	100 mm

5. **BOITES D'EXTREMITE ET DE JONCTION POUR CABLES 150 KV SEC DU TYPE XLPE:**

5.1. **SPECIFICATIONS DES BOITES D'EXTREMITE ET DE JONCTION**

5.1.1. **Boîtes de jonctions:**

Ce matériel comprend les jonctions pour les câbles secs XLPE 150 kV: 1x500 mm² Aluminium.

Ces jonctions seront:

- Soit du type retractable à chaud (Heat Shrinkable Joint – Completely self-contained kit including the connectors for joining conductor and screen with all accessories).
- Soit du type application à froid (Fully prefabricated Cold Applied high quality Silicon Rubber Joint with integrated stress control elements - Completely self-contained kit including the connectors for joining conductor and screen with all accessories and thermal shrinkable or non-thermal shrinkable outer protection).

Ces boîtes devront avoir des performances électriques et mécaniques au moins égales à celles des câbles y relatifs.

Elles devront:

- pouvoir être confectionnées et installées facilement.
- avoir des dimensions hors tous les plus réduites possibles.
- être conformes aux normes quant à la chute de tension, la rigidité mécanique, l'étanchéité et la tenue à l'humidité

5.1.2. **Boîtes d'extrémité:**

Ce matériel comprend les extrémités pour les câbles secs XLPE 150 KV. Ces extrémités seront du type GIS (SF6) pour câble 1 x 500 mm² - Aluminium.

Le fournisseur devra s'assurer sur place que la solution offerte est adéquate pour s'adapter à l'installation existante.

La boîte offerte devra comprendre tous les ingrédients et accessoires nécessaires.

Ces boîtes devront avoir des performances électriques et mécaniques au moins égales à celles des câbles y relatifs.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Elles devront:

- pouvoir être manipulées et installées facilement.
- avoir des dimensions équivalentes aux boîtes existantes (interchangeables).
- être conformes aux normes quant à la chute de tension, la rigidité mécanique, l'étanchéité et la tenue à l'humidité.

5.2. CARACTERISTIQUES DES CABLES SECS, XLPE, 150 kV – 1x500 mm² ALUMINIUM :

A. DESCRIPTION:

CONDUCTOR	STRANDED ALUMINIUM
CONDUCTOR SCREEN	EXTRUDED CROSSLINKED SEMI-CONDUCTOR
INSULATION	XLPE
INSULATION SCREEN	EXTRUDED CROSSLINKED SEMI-CONDUCTOR
WATER BLOCKING TAPE	SEMI CONDUCTOR SWELLING TAPE
SCREEN	COPPER WIRES + CONTER HELIX OF COPPER TAPE
WATER BLOCKING TAPE	SEMI CONDUCTOR SWELLING TAPE
OVERALL SCREEN	PLAIN ALUMINIUM TAPE PE COATED ON ONE SIDE
OUTER SHEATH	PE

B. DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

CABLE SIZE		1 x 500	mm ²
RATED VOLTAGE		87/150(170)	KV
CONDUCTOR	Size	500	mm ²
	Shape	Circular	
	Min. number of wires	61	mm
COND.SCREEN	Shape	Extruded Bonded Semi-conductor	
INSULATION	Min. avg. thickness	18.00	mm
INSUL. SCREEN	Shape	Extruded Bonded Semi-conductor	
METALIC SCREEN	Size of copper wires screen	50	mm ²
OVERALL SCREEN	Aluminum thickness	0.20	mm
	Total tape thickness	0.25	mm
OUTER SHEATH	Min. avg. thickness	4.00	mm
OVERALL DIAMETER	Approx.	81	mm
CABLE WEIGHT	Approx.	6250	Kg/Km

Handwritten signature and notes in blue ink.

C. ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS

AC Voltage test for 30 minutes (acc. to IEC 60840)	218	KV
Max. Partial discharge test at 1.5 U ₀ (acc.to IEC 60840)	10	pC
Max. Electrical stress within the insulation		
- On the inner s.c layer	7.3	kV/mm
- On the outer s.c layer	3.34	kV/mm
Max. DC conductor resistance at 20°C	0.0605	Ω/Km
Max. AC cond. resistance at operating temp.	0.0789	Ω/Km
Nominal Capacitance	0.177	μF/Km
Max. current carrying capacity in air (cross-bonding)	789	A
Max. current capacity in ground (cross-bonding)	594	A
Max. short circuit current of cond. (0.5s)	67.47	KA
Max. short circuit current of cond. (1s)	47.88	KA
Max. short circuit current of screen (0.5s) (CU+AL)	21.26	KA
Max. short circuit current of screen (1s) (CU+AL)	16.52	KA
Min. cable bending radius after inst. (with former)	1215	Mm

*Operating Conditions:

Max. Continuous operating temp.	90°C
Max. Short circuit temp.	150°C
Ambient Temperature of air	30°C
Soil Temperature	20°C

6. DOCUMENTS TECHNIQUES

L'offre sera accompagnée des documents suivants:

- Les catalogues contenant le type et les caractéristiques des boites proposées.
- La description détaillée de la boite.
- La liste donnant la composition de la boite y compris tous les ingrédients.

De plus le soumissionnaire est tenu de fournir avec son offre une notice exposant d'une manière détaillée tous les renseignements nécessaires à la confection d'une boite, le nombre et la qualité du personnel d'entretien à affecter lors de l'exécution ainsi que les outils et la durée approximative du travail.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

7. ESSAIS

Ces essais devront être exécutés conformément aux recommandations les plus récentes y relatives de la Commission Electrotechnique Internationale et en particulier:

- la publication 60840 et/ou aux normes européennes ou américaines correspondantes pour les boîtes des câbles secs XLPE.
- la publication 141 et/ou aux normes européennes ou américaines correspondantes pour les boîtes des câbles huile.

Le fournisseur pourra se contenter au sujet des essais de type de remettre avec son offre des certificats et des comptes-rendus homologués et certifiés.

8. OUTILS D'INSTALLATION

L'offre doit inclure tous les outils nécessaires à l'installation correcte des boîtes de jonction et de terminaison XLPE demandés. Une liste détaillée des outils proposés doit être incluse dans l'offre.

Les outils requis ont été classés comme suit:

- Outils obligatoires: Ils sont indispensables à l'exécution des travaux dans tous les cas (Tableau n°1).
- Outils conditionnels : Ils sont fournis et utilisés conformément aux spécifications des boîtes de jonction proposées, et uniquement lorsqu'ils sont expressément requis par les instructions de montage émises par le fabricant d'origine (Tableau n°2).

L'offre doit inclure le manuel et les instructions officielles de montage émis par le fabricant d'origine (OEM Assembly Instructions) des boîtes de jonction proposées. Ce document constitue la référence technique approuvée pour la détermination des outils à utiliser ainsi que de la méthodologie d'exécution. Toute offre ne comportant pas ces instructions sera rejetée.

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

المواصفات الفنية الخاصة

Lot	Isolation	Description	Nominal Voltage	Cross Section	Metal	Reference
Lot 1	Oil	Cable Joint	66 KV	3x300 mm ²	Cu	Equivalent to Alcatel (Previously Jeumont-Schneider) Oil Filled 3 Core straight Joint 66KV for cable similar to: Document 1
		Cable Joint	150 KV	1x500 mm ²	Cu	Equivalent to nkt MVEOI 170 Oil insulation Straight Joint For cable similar to: document 2
		Termination Box	150 KV	1x500 mm ²	Cu	For cable similar to: document 2
		Cable Joint	66 KV	1x300 mm ²	Cu	Document 3
Lot 2	XLPE	Cable Joint	66 KV	1x630 mm ²	Cu	Document 3
		Cable Joint	150 KV	1x500 mm ²	Cu	Document 4
		Cable Joint	150 KV	1x500 mm ²	Alu	Cable Dimensions in Document 4b
		Termination Box (GIS)	150 KV	1x500 mm ²	Cu	Document 5
		Termination Box (GIS)	150 KV	1x500 mm ²	Alu	Document 5
		Cable Joint	220 KV	1x630 mm ²	Cu	Cable Dimensions in Document 6a
		Cable Joint	220 KV	1x2000 mm ²	Alu	Cable Dimensions in Document 6b
		Cable Joint for copper pilot cable		50x2x1.2mm ²		heat shrinkable with earth connection

ملاحظة:

- إن الماركات المحددة في دفتر الشروط والمستندات المرفقة هي فقط للإستئناس، وذلك لمعرفة ومطابقة البضاعة المطلوب شراؤها مع المواصفات الفنية المذكورة.

(English) 1 جدول رقم

Tool Name	Technical Description	Condition of Use	Quantity
EHV Cable Preparation Tool Kit	Base tool kit for sheath removal, insulation cut-back, dimensional control and mechanical preparation of HV/EHV cables.	Mandatory for all HV/EHV cable jointing works.	1 set
Semiconductive Screen Shaving Tool OR Peeling & Stripping Tool	Approved system for semiconductive screen removal and insulation surface preparation.	One method only shall be used, strictly in accordance with OEM installation instructions.	1 set (one of the two)
Cable Scrapers + Approved Abrasive Paper	Final smoothing and finishing of insulation surface after screen removal.	Mandatory to achieve OEM-required insulation surface finish.	2 sets
Hydraulic Crimping Press	Hydraulic press for compression of large cross-section conductors.	Mandatory for compression-type connectors.	1 set
Crimping Dies (Al / Cu)	Die sets matching approved conductor sizes and materials.	Required according to project conductor cross-sections.	As required
Cable Heating Tube	Controlled heating of large EHV cable sections prior to preparation.	Mandatory for large cross-section HV/EHV cables.	2 sets
Cable Heating & Straightening Kit	Heating and straightening of stiff EHV cables prior to joint installation.	Mandatory to ensure proper cable alignment.	1 set
Aluminium Straightening Angles (2 m)	Mechanical fixing to maintain cable straightness after heating.	Mandatory during cable straightening process.	4 pcs
Clean Jointing Tent	Clean, dust-free controlled environment for HV/EHV jointing works.	Mandatory for all HV/EHV jointing works.	1 set
Portable Work Lighting	Adequate lighting for jointing tent and work area.	Mandatory to ensure proper visibility during installation.	1 set
General Hand Tool Kit for HV/EHV Jointing	Hand tools for mechanical preparation, fixing, adjustment and auxiliary jointing tasks.	Mandatory to support mechanical and auxiliary installation works.	1 set
PPE Set	Personal protective equipment for jointing crew.	Mandatory in accordance with safety regulations.	6 sets

401

401

✓

جدول رقم 1 (عربي)

الكمية	شروط الاستخدام	الوصف الفني	اسم الأداة
مجموعة 1	إلزامية لجميع أعمال وصل كابلات الجهد العالي والفاائق.	عدة أساسية لتحضير الكابل تشمل إزالة الغلاف وتحضير العزل وتحديد أطوال القطع.	عدة تحضير كابلات الجهد العالي
مجموعة 1 (أحد الخيارات)	يُعتمد أحد الخيارين فقط حسب تعليمات الشركة المصنعة (OEM).	نظام معتمد لإزالة الطبقة شبه الموصلة وتحضير سطح العزل.	مراة إزالة الطبقة شبه الموصلة أو أداة تقشير
مجموعات 2	إلزامية لتحقيق جودة السطح المطلوبة.	تنعيم وتنشيط سطح العزل بعد إزالة الطبقة شبه الموصلة.	حفاقات مع ورق حف خاص للكابلات
مجموعة 1	إلزامي عند استخدام وصلات من نوع الكبس.	مكبس لكبس موصلات الكابلات ذات المقاطع الكبيرة.	مكبس كبس هيدروليكي
حسب الحاجة	حسب المقاطع المحددة في المشروع.	رؤوس كبس مطابقة لمقاطع ونوع الموصل.	رؤوس كبس حسب المقاطع
مجموعات 2	إلزامي لكابلات الجهد العالي ذات المقاطع الكبيرة.	تسخين الكابل لتسهيل التحضير للمقاطع الكبيرة.	أنبوب تسخين كهربائي للكابلات
مجموعة 1	إلزامية لضمان استقامة الكابل أثناء التنفيذ.	تسخين وتجليس الكابل قبل تنفيذ الوصلة.	عدة تحمية وتجليس الكابل
قطع 4	إلزامية خلال مرحلة التجليس.	تثبيت الكابل بعد التسخين والمحافظة على استقامته.	زوايا ألومنيوم بطول 2 م
مجموعة 1	إلزامية لجميع أعمال الجهد العالي والفاائق.	توفير بيئة عمل نظيفة وخالية من العبار.	خيمة تركيب نظيفة
مجموعة 1	إلزامية لضمان وضوح الرؤية أثناء التنفيذ.	إضاءة كافية داخل خيمة التركيب.	نظام إضاءة متنقل
مجموعة 1	إلزامية لدعم أعمال التركيب الميكانيكية.	أدوات يدوية لأعمال التحضير والتثبيت والضبط.	عدة وريشة يدوية
مجموعات 6	إلزامية وفق أنظمة السلامة المعتمدة.	معدات السلامة الشخصية للعاملين.	معدات السلامة الشخصية

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

جدول رقم 2 (English)

Tool Name	Technical Description	Condition of Use	Quantity
Hydraulic Cable Cutter	Hydraulic compression cutting of HV/EHV cables.	Only if permitted by OEM installation instructions.	1 set
Cable Band Saw	Electric band saw for square and controlled cable cutting.	Only if OEM specifies saw-cutting method.	1 set
3-Arm Insulation Puller	Mechanical pulling system for controlled insulation removal.	Only if insulation pulling method is specified by OEM.	1 set
Cable Sanding Machine	Mechanical sanding of insulation surface with controlled finish.	Only if required by OEM installation instructions.	1 set
Insulation Chamfering Tool	Chamfering of insulation edges to reduce electrical stress.	Only if not included in the preparation tool kit.	1 pc
Die Grinder	Clearance machining where metallic joint housings are close to insulation.	Only for joints with metallic housings.	1 pc
Torque Wrench	Tightening of bolted components to specified torque values.	Only if bolted connections with defined torque are specified.	1 set
Gas Torch + Cylinder	Heating of heat-shrink joint components.	Only for heat-shrink joint systems.	1 set
Slip-On / Cartridge Installation Tool	Installation of premolded or slip-on joint bodies.	Only for premolded joint technologies.	1 set

Handwritten notes in blue ink:

- 8
- 2
- 8
- ✓


جدول رقم 2 (عربي)

الكمية	شروط الاستخدام	الوصف الفني	اسم الأداة
مجموعة 1	يُستخدم فقط إذا أجازت تعليمات الشركة المصنعة ذلك.	قص الكابل بطريقة الكيس الهيدروليكي.	فقاطع كابل هيدروليكي
مجموعة 1	يُستخدم فقط إذا اشترطت تعليمات الشركة المصنعة القطع بالمنشار.	منشار كهربائي لقص مستقيم ودقيق للكابلات.	منشار شريطي لقص الكابلات
مجموعة 1	يُستخدم فقط إذا نصحت تعليمات الشركة المصنعة على ذلك.	نزع عزل الكابل بطريقة السحب الميكانيكي المنظم.	ساحب ثلاثي الأذرع لنزع العزل
مجموعة 1	يُستخدم فقط إذا اشترطت تعليمات الشركة المصنعة الصنفرة الميكانيكية.	صنفرة ميكانيكية منتظمة لسطح العزل.	ماكينة صنفرة العزل
قطعة 1	يُستخدم فقط إذا لم تكن مدمجة ضمن عدة التحضير.	شطف حواف العزل لتقليل تركيز الإجهاد الكهربائي.	أداة شطف حواف العزل
قطعة 1	يُستخدم فقط للوصلات ذات الغلاف المعدني.	تجهيز الخلوص في حال وجود غطاء معدني ملاصق للعزل.	فرازة / جلاخة
مجموعة 1	يُستخدم فقط عند وجود عناصر تُشد بعزم محدد.	شد الأجزاء المثبتة بعزم محدد حسب تعليمات الشركة المصنعة.	مفاك عزم قابل للضبط
مجموعة 1	يُستخدم فقط للوصلات من نوع Heat-shrink.	تسخين مكونات الوصلات الحرارية (Heat-shrink).	مشعل حراري مع اسطوانة غاز
مجموعة 1	يُستخدم فقط للوصلات المسبقة التشكيل (Premolded).	إدخال الوصلة أو الخرطوشة المسبقة التشكيل.	عدة إدخال الخرطوشة

٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

Destinataire	FACEJ	Plan N°
	Câblerie	10-90


CÂBLE O.F. TRIPOLAIRE

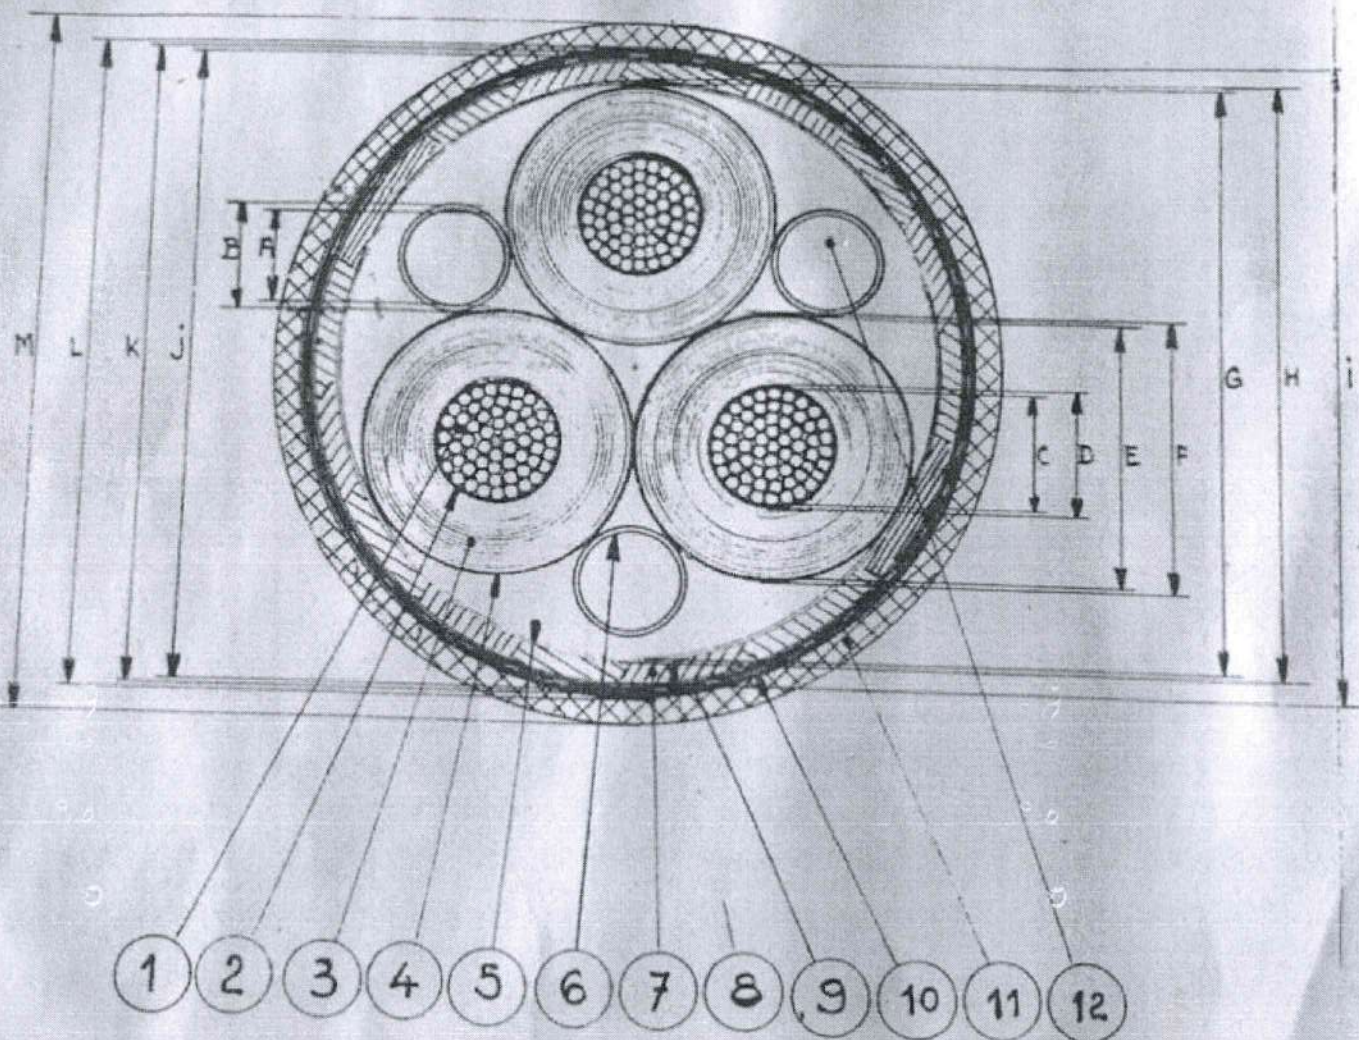

Correspond à
7

dessiné <i>[Signature]</i>
date : 9.5.64
dossier : 10

4 21 8 11 3 12

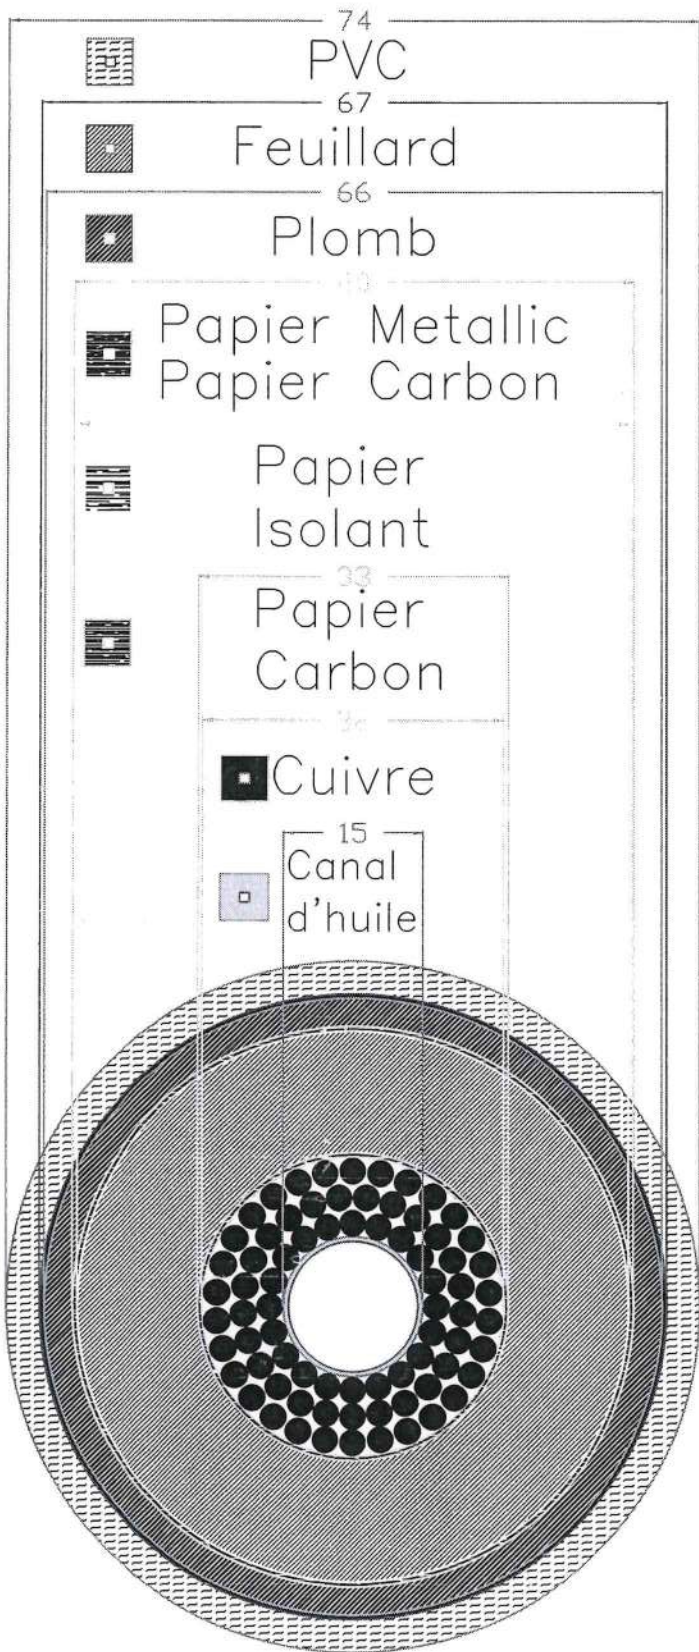

Cable
150kV
1x500
Huile

4 Gy 2 x 2 8 24

Document-3- - 4- 7- in


Junction Box 66 KV 1x630mm2 XLPE		
Equivalent to	Tyco Electronics EHVS-72H	
	or PRYSMIAN CSJ-CSJX 72.5	
Tests Standards	IEC 60840	
Type	Heat Shrinkable or pre-molded	
Cable Conductor Metal	Cu	
Cable Cross Section	mm ²	300
Cable Cross Section	mm ²	630
Max Voltage	kV	72
Lightning Impulse Voltage	kV	325
Diameter Over Stripped Core (for 300mm2)	mm	48.6

4 0- / 4 8. 2 8 8 Red

Document 4- 2- 7/ 12/ 2019


Junction Box 150KV XLPE		
Equivalent to	PFISTERER MSA170-XKG	
	or SUDKABEL SEHDV 170	
Type Tests Standards	IEC 60840	
Cable Conductor Metal	Al/Cu	
Max Voltage	kV	170
AC Voltage Test for 30 mins	kV	218
Max Partial Disscharge Test at 1.5U0	pC	10
Max Short Circuit Current (0.5s)	kA	67.47
Max Short Circuit Current (1s)	kA	47.88
Max Cable Cross Section	mm ²	500
Diameter Over Stripped Core	mm	65
Max Cable Sheath Diameter	mm	81

4 C. / 4 2 7 8
> 170



max. diameter over stripped core:

2

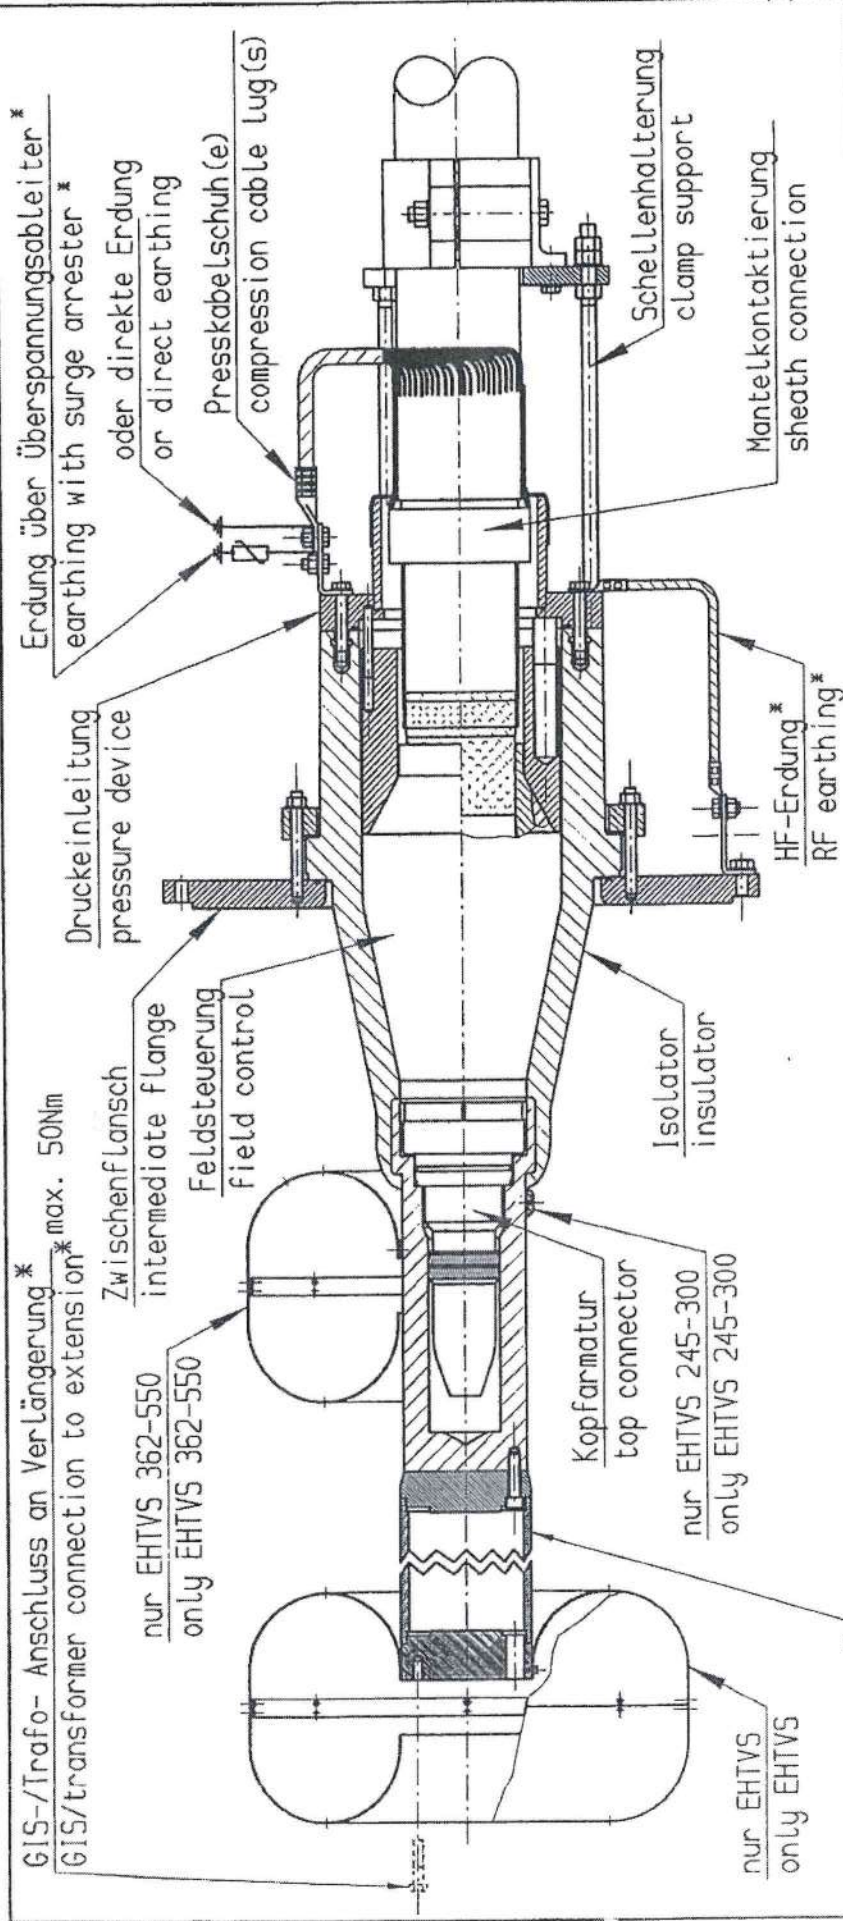


falls im Lieferumfang
* if included in scope of supply

Hoffstob % Zust. Abt. ECH		Tag	Name	Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. © Südkabel GmbH	Allgemeintoleranz						
		17.11.09	Goelllich		Oberflächen						
		28.01.10	Stroot		Ersatz für						
		28.01.10	Stroot		Ersetzt durch						
SÜDKABEL 68147 Mannheim Germany				Zusammenstellungszeichnung Assembly Drawing		Unterlagen-Nr. TZ00239	10	And.			
Ausführung				EHSYS/THS 245-550E/F		Variante			Dokumententyp	T2	Format



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'V' at the bottom left and various initials and signatures on the right side.

**225 (245) kV 630mm²
CU/XLPE/LEAD SHEATH/HDPE**

**DIMENSIONS
(mm)**

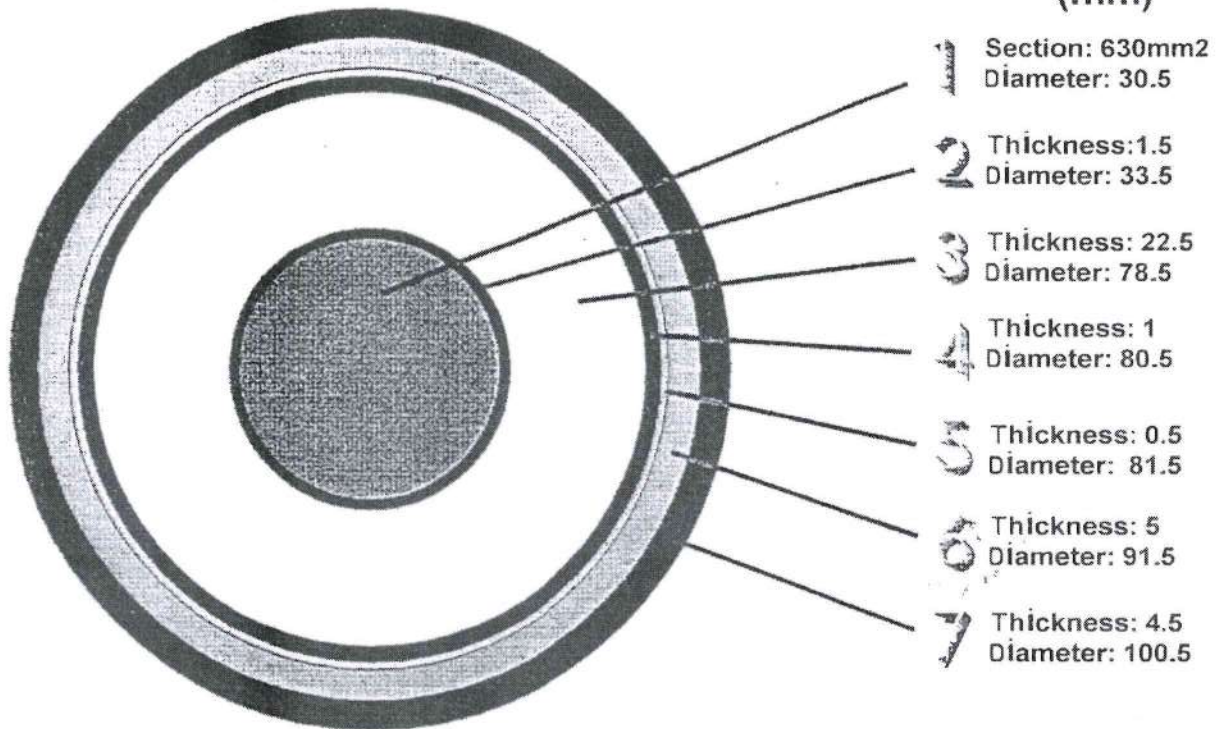


1. Copper Conductor
2. Conductor Screen
3. XLPE Insulation
4. Insulation Screen
5. Semi Conductive Water Blocking Tape(s)
6. Lead Alloy Sheath
7. HDPE Outer Sheath, Graphite Coated

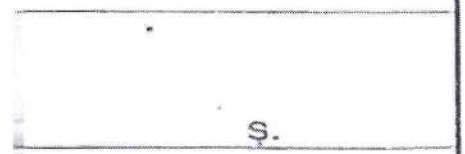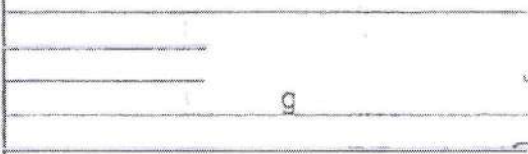


**225 (245) kV 2000mm²
AL/XLPE/AL SHEATH/HDPE**

**DIMENSIONS
(mm)**

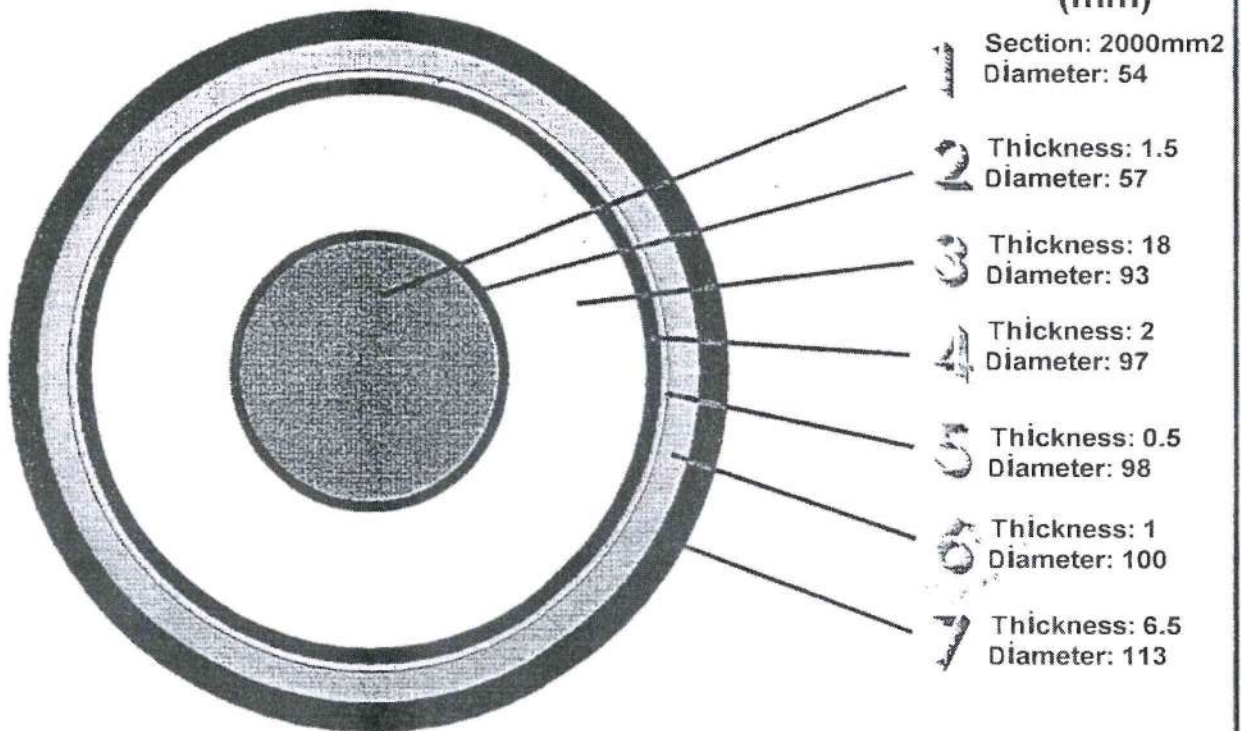

1. Aluminum Conductor
2. Conductor Screen
3. XLPE Insulation
4. Insulation Screen
5. Semi Conductive Water Blocking Tape(s)
6. Aluminum Alloy Sheath
7. HDPE Outer Sheath, Graphite Coated

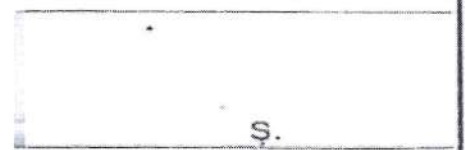

4 23-10

1 23 10 7 8

>

ملحق رقم ٢: نموذج التعهد للاشتراك في المناقصة

(كتاب العرض الإداري والفني)

- على العارض إعداد نموذج على ورق مروس يظهر بوضوح الاسم الكامل للعارض وعنوانه.
- يجب أن يوضع نموذج التعهد للاشتراك في المناقصة (كتاب العرض الإداري والفني) مع ميثاق النزاهة المرفق به في الغلاف الأول - غلاف العرض الإداري والفني.

التاريخ:	
اسم المناقصة:	
رقم المناقصة:	

السادة: مؤسسة كهرباء لبنان

نحن الموقعون أدناه نقدم عرضنا في جزأين:

١. العرض الإداري والفني، و

٢. العرض المالي.

وفي تقديم عرضنا نقر ونعلن الآتي:

أ. لا تحفظات لدينا: لقد قمنا بمراجعة وفحص دفتر الشروط وليس لدينا أي تحفظات عليه، بما في ذلك الإضافات الصادرة وفقاً لبند "تعديل دفتر الشروط"، وقبلنا الأحكام المدرجة في دفتر الشروط آخذين بعين الاعتبار كل شروط التلزم ومصاعب تنفيذه في حال وجودها، وأننا لا يمكن بأي حال الادعاء بتجاهلها وتفصيل الشراء المطلوب، ونقبل كافة الشروط المبينة فيها وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع من أنواع التحفظ أو الاستدراك.

ب. التوافق مع دفتر الشروط:

- أن المستندات المقدمة من قبلنا كافة صحيحة وتعكس الوضع الحالي بالنسبة لنا وهي صادرة عن الجهة المخولة بإصدارها،

- بأن نبلغ مؤسسة كهرباء لبنان فوراً وخطياً، بأي تعديل يطرأ على المستندات المذكورة، سيما في حال لم يعد مضمون أي من هذه المستندات يعكس الوضع الحالي بالنسبة لنا.

- أننا قدمنا ضمان العرض لهذه المناقصة وفقاً لما هو محدد في دفتر الشروط.

Hand
31
20
26

- أننا تقدمنا لهذا الالتزام بالتوافق مع دفتر الشروط ووفقاً لمهل تسليم اللوازم المحددة في دفتر الشروط في ما يلي:

لشراء علب وصل وعلب طرف لزوم كابلات التوتر العالي المطمورة

- ج. صلاحية العرض: تستمر صلاحية عرضنا حتى تاريخ /---- /---- /---- وفق المادة ١٠ من دفتر الشروط وسيسبق عرضنا هذا ملزماً لنا طوال فترة الصلاحية.
- د. ضمان حسن التنفيذ: نلتزم إذا تم قبول عرضنا وإرساء العقد علينا تقديم ضمان حسن التنفيذ وفقاً لدفتر الشروط.
- هـ. عرض واحد لكل عارض: نحن لا نقدم أي عرض آخر كمناقص منفرد، أو كشريك في تحالف شركات (في حال وجوده)، أو كمتعاقد ثانوي، ونلبي متطلبات الفقرة (٣،٥) من المادة "أهلية العارضين".
- و. ميثاق النزاهة: نقر بأن المرفق (١) للتعهد (كتاب العرض الفني والإداري) - ميثاق النزاهة، يشكل جزءاً من كتاب التعهد هذا.
- ز. عدم الالتزام بالقبول: إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول أي عرض تستلمونه.
- ح. عقد ملزم: نحن ندرك أن عرضنا هذا، إلى جانب موافقتكم المكتوبة الواردة في إشعار الإرساء، سيشكلان عقداً ملزماً بيننا، حتى يتم إعداد عقد رسمي ويتم تنفيذه.
- ط. الاحتيال والفساد: نشهد بموجب هذا الكتاب أننا قد اتخذنا الخطوات اللازمة لضمان عدم تورط أي شخص يتصرف باسمنا أو نيابة عنا في أي نوع من الاحتيال والفساد؛
- ي. التبعات القانونية: لقد أخذنا علماً بأن أي مخالفة لأي من الالتزامات المحددة أعلاه قد تنتج عنها التبعات القانونية المنصوص عليها في قانون الشراء العام رقم ٢٠٢١/٢٤٤، تاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٩ وتعديلاته، وسائر القوانين ذات الصلة على الجرائم التي تقع تحت طائلتها والمرتبطة بتنفيذ هذا القانون.
- ك. رفع السرية المصرفية: نتعهد لمصلحة الإدارة، في حال إرساء العقد علينا، برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام.
٣. في حالة منح العقد، فإن الشخص المذكور أدناه هو ممثل لنا:

اسم العارض:	
اسم الشخص المخول بتمثيل العارض:	
وظيفة الشخص المخول بتمثيل العارض	
التوقيع:	

طوابع بقيمة

مليون ليرة لبنانية

ميثاق النزاهة

السادة: مؤسسة كهرباء لبنان

١. نعلن ونتعهد بأننا لا نحن ولا أي شخص، بما في ذلك أي من الشركات التابعة لنا، وجميع مديرينا أو موظفينا أو وكلائنا أو شركائنا في تحالف الشركات، بالإضافة إلى أي من الموردين أو الموردين الثانويين أو أصحاب الامتياز أو الاستشاريين أو الاستشاريين الثانويين، إن وجدوا، الذين يتصرفون نيابةً عنا بالسلطة الواجبة أو بمعرفتنا أو موافقتنا، قد شارك، أو سوف يشارك في أي ممارسة محظورة (على النحو المحدد أدناه) في ما يتعلق بعملية الشراء أو في تنفيذ أو توريد أي أعمال أو سلع أو خدمات لشراء علب وصل وعلب طرف لزوم كابلات التوتر العالي المطمورة، والتعهد بإبلاغكم بذلك إذا لفت أي مثيل لأي من هذه الممارسات المحظورة انتباه أي شخص في مؤسستنا يحمل مسؤولية ضمان الامتثال لهذا العهد.
٢. نتعهد أنه لا توجد شركة تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان تشارك في عرضنا هذا بأي صفة على الإطلاق.
٣. في حال رسا الالتزام علينا وطوال مدة العقد، نتعهد بتعيين موظف، يكون مقبولاً بشكل معقول من قبلكم ويكون لكم الحق بالوصول الفوري إليه، ولديه الصلاحيات اللازمة لضمان الامتثال لهذا التعهد.
٤. نعلن ونتعهد، في ما عدا الأمور التي تم الكشف عنها في ميثاق النزاهة هذا، بما يلي:
 - أ. نحن، والشركات التابعة لنا وجميع مديرينا، موظفينا، وكلائنا أو شركائنا في تحالف الشركات، إن وجدوا، لم تتم إدانتنا في أي محكمة بأي جريمة تنطوي على ممارسات محظورة فيما يتعلق بأي عملية شراء للسلع أو الخدمات خلال السنوات العشر السابقة؛
 - ب. لم يتم فصل أي من مديرينا، موظفينا، وكلائنا أو ممثلي شريك في تحالف الشركات، إن وجدوا، أو استقال من أي وظيفة على أساس تورطه في أي ممارسات محظورة؛
 - ج. نحن، والشركات التابعة لنا، ومديرينا، موظفينا، وكلائنا أو شركائنا في تحالف الشركات، إن وجدوا، لم يتم استبعادنا من المشاركة في إجراءات الشراء العام أو الدخول في عقد مع أي من الجهات الشارية على أساس الانخراط في ممارسات محظورة؛
 - د. نحن، ومديرينا، والشركات التابعة لنا أو الموردين لسنا معرضين لأي عقوبة مفروضة بموجب قرار صادر عن المحاكم اللبنانية أو الأجنبية.
 - هـ. كما نتعهد بإبلاغ مؤسسة كهرباء لبنان وهيئة الشراء العام على الفور إذا حدث هذا الموقف في مرحلة لاحقة.
 - و. نتعهد أيضاً بتقديم إفصاح كامل عن أي إدانات أو إقالة أو استقالات أو استثناءات أو غيرها من المعلومات ذات الصلة بالفقرات أدناه إن أمكن.

اسم الشخص المعنوي/ الطبيعي بالتفصيل	السبب

٥. لغرض هذا الميثاق، تحدد المصطلحات الواردة أدناه الممارسات المحظورة على النحو التالي:

- أ. الممارسات المحددة في المادة رقم ٤ " الممارسات المحظورة" في دفتر الشروط.
- ب. إساءة استخدام موارد الدولة أو أصولها.
- ج. السرقة التي تعني الاستيلاء على ممتلكات تابعة لطرف آخر.

٦. الأهلية: أننا نفي بمتطلبات الأهلية المحددة في دفتر الشروط، وأننا على اطلاع بمفهوم تضارب المصالح والأطراف المقصودة به، وليس لدينا تضارب في المصالح، وفقاً للمادة ٣ - "أهلية العارضين".
٧. أننا سنقوم على الفور بإبلاغ هيئة الشراء العام وسلطة التعاقد في حال وقوع أو احتمال وقوع تضارب في المصالح، ونصرح:

☐ بأنه، في حدود معرفتنا، لا توجد أي صلة قرابة، حتى الدرجة الرابعة، تجمع بيننا (أي العارض أو العاملين لديه أو الشركاء في الشركة العارضة) وبين أي من الموظفين لدى مؤسسة كهرباء لبنان.
☐ بأن صلة قرابة، حتى الدرجة الرابعة، تجمع بيننا (أي العارض أو العاملين لديه أو الشركاء في الشركة العارضة) وبين أي من الموظفين لدى مؤسسة كهرباء لبنان.
طبيعة صلة القرابة:
الأسماء والأطراف في صلة القرابة:

٨. الكيانات التي تملك فيها الدولة (SOEs) : أختار احد الخيارين واحذف الآخر:

- "نحن لسنا كياناً تملك فيه الدولة" أو
- "نحن كيانا تملك فيه الدولة ولكننا نلبي متطلبات الفقرة (٣,٧) من أهلية العارضين".

٩. إسقاط الأهلية والإقصاء: نحن، بما في ذلك أي من المتعاقدين الثانويين معنا لأي جزء من العقد لم يتم إسقاط أهليتنا بموجب إعلان عدم أهلية صادر عن الجهات المختصة وفق إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية، ولسنا في وضع الإقصاء عن الاشتراك في الشراء العام.

اسم العارض:	
اسم الشخص المخول بتمثيل العارض:	
وظيفة الشخص المخول بتمثيل العارض	
التوقيع:	

(Handwritten signatures and marks)

ملحق رقم ٣: صيغة كتاب الضمان

مصرف

لجانب كهرباء لبنان

الموضوع : كتاب ضمان لصالحكم بقيمة / فقط بناء لأمر السيد

ان مصرف مركزه، الممثل بالسيد الموقع
عنه أدناه وذلك بصفته، وبناء للأمر السيد (أو السادة أو
الشركة)،

يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض أو للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد أو شرط أي مبلغ تطالبونه به
حتى حدود (تحديد القيمة والعملة بالأرقام والاحرف) نقداً وذلك عند أول
طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان أسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي ارتباط أو عقد بينكم وبين الأمر السيد
..... (أو السادة أو الشركة) وبأنه لا يحق لمصرفنا في أي حال
من الأحوال ولا في أي وقت كان الامتناع أو تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالاستناد الى كتاب الضمان هذا. كما
يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة أو في الاعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم أو عن أي مسؤول
لديكم ، أو حتى أن يقبل أي إعتراض قد يصدر عن السيد (أو السادة أو
الشركة) أو عن غيره (أو غيرهم أو غيرها) بشأن دفع المبلغ اليكم بناء لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائياً الى ان تعيدوه إلينا أو
الى ان تبلغونا اعفاءنا منه.

ان كل قيمة تدفع من مصرفنا بالاستناد الى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخفض المبلغ الاقصى المحدد فيه بذات المقدار.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان.

وتنفيذاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في مركز مؤسستنا في

اسم الممثل المفوض للمصرف :

توقيع الممثل المفوض :

صفة الممثل المفوض

المكان :

التاريخ :

خاتم المصرف

مُلحق رقم ٤: جدول أسعار

عائد لشراء علب وصل وعلب طرف لزوم كابلات التوتر العالي المظمورة

انا الموقع أدناه ، بعد الاطلاع على دفتر الشروط العائد **لشراء علب وصل وعلب طرف لزوم كابلات التوتر العالي المظمورة**، أتعهد بأن أقدم وفقاً لأحكام دفتر الشروط هذا وبالأسعار الواردة أدناه، بما فيه التخفيضات والزيادات:

الجزء الأول: شراء علب وصل وعلب طرف زيت لزوم كابلات التوتر العالي المطمورة				
البند	نوع البضاعة	الكمية	السعر الافرادي بدون ضريبة القيمة المضافة	السعر الاجمالي بدون ضريبة القيمة المضافة
١.	Cable joint – 66kV – 3x300 mm ² –Cu – Oil	٦		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				
٢.	Cable joint – 150kV – 1x500 mm ² – Cu – Oil	٣		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				
٣.	Termination Box – 150kV – 1x500 mm ² – Cu – Oil	٣		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				
مجموع الجزء الأول بدون ال TVA.....				
مجموع الجزء الأول بدون ال TVA بالأحرف.....				

سراء علیہ وصل وظرف - جہت - لعل - ۱۰۱۱

الجزء الثاني: شراء علب وصل وعلب طرف XLPE لزوم كابلات التوتر العالي المظمورة

البند	نوع البضاعة	الكمية	السعر الافراضي بدون ضريبة القيمة المضافة	السعر الاجمالي بدون ضريبة القيمة المضافة
١.	Cable joint – 66kV – 1x300 mm ² –Cu – XLPE	50		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				
٢.	Cable joint – 66kV – 1x630 mm ² –Cu – XLPE	٣٠		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				
٣.	Cable joint – 150kV – 1x500 mm ² –Cu – XLPE	١٢		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				
٤.	Cable joint – 150kV – 1x500 mm ² –Alu – XLPE	٨		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				
٥.	Termination Box (GIS) – 150kV – 1x500mm ² –Cu – XLPE	٣		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				
٦.	Termination Box (GIS) – 150kV – 1x500mm ² –Alu – XLPE	٣		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				
٧.	Cable joint – 220kV – 1x630 mm ² –Cu – XLPE	٤		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				
٨.	Cable joint – 220kV – 1x2000 mm ² –Alu – XLPE	٦		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				

Handwritten signatures and marks in blue ink.

٩.	Cable joint for copper pilot cable- 50x2x1.2 mm ²	١٢		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				
١٠.	Special Tools for the installation of the offered boxes	1		
السعر الإفرادي بدون TVA بالأحرف				
مجموع الجزء الثاني بدون ال TVA				
مجموع الجزء الثاني بدون ال TVA بالأحرف				

المجموع العام بدون ال TVA				
المجموع العام بدون ال TVA بالأحرف				
القيمة المضافة TVA				
القيمة المضافة TVA بالأحرف				

● **ملاحظة:** بالنسبة للبند رقم ١٠ - الجزء الثاني- على العارض تقديم تكسير للسعر المقدم وفق الجدول رقم ١ و ٢ (Tableau n°1 et 2).

كما أؤكد بأن الأسعار الواردة أعلاه هي الصحيحة والوحيدة التي ألتزم بها أيأ كانت تلك التي أدرجت في العروض أو في أي من المستندات الملحقة به وهي تتضمن كافة المبالغ والرسوم والأرباح وما شابهه للتقيّد التام بأحكام دفتر الشروط المرفق.

وفي حال وجود أي خلاف بين العرض المقدم ومواصفات وأحكام دفتر الشروط، فإنني أقبل بتعديل العرض لي مطابق تماماً ومواصفات وأحكام دفتر الشروط، علماً بأن أي تعديل قد ينجم عن ذلك يكون دون أية زيادة في الأسعار.

إنّ إضافة أي نصّ خارج حدود الخانات المخصصة للأسعار الإفرادية والإجمالية والتفقيط الموازي له في جدول الأسعار يعتبر مخالفاً لدفتر الشروط وسوف يؤدي بالتالي إلى إستبعاد العرض، كما أنّ أي عرض رديف يتوجب ذكره على جدول أسعار مستقل.

بيروت في / ٢٠٢٦

إسم العارض: :
عنوان العارض: :
توقيع العارض: :

محمد ع

١

8

مُلحق رقم ٦: جدول تقييم ملتزمى الصفقات لدى المؤسسة

المعايير	التقييم	نتيجة التقييم (يعد لاحقاً من قبل مديرية التجهيز بحسب التقييم)
سلوك المتعهد (ناكل/غير ناكل) (المديرية المعنية)	- نعم (ناكل) - كلا (غير ناكل)	- في حال كانت نتيجة التقييم نعم، يتم عرضه على مجلس الادارة للشطب.
احترام مهل لتنفيذ/التسليم – Project plan (المديرية المعنية)	- الالتزام بحدود ال ٩٠% من المهل الزمنية المتفق عليها - الالتزام ما بين ٨٠ و ٩٠% من المهل الزمنية المتفق عليها - الالتزام دون ال ٨٠% من المهل الزمنية	مقبول غير مرضي مع توجيه إنذار (على أن يتم تعريضه للشطب بعد توجيه إنذارين) مرفوض (يتم عرضه على مجلس الادارة للشطب)
الغرامات والحسومات (لجنة الاستلام)	حسومات او غرامات لحدود ال ١٠% حسومات او غرامات ما بين ال ١٠% و ٢٠% حسومات تفوق ال ٢٠%	مقبول غير مرضي مع توجيه إنذار مرفوض (يتم عرضه على مجلس الادارة للشطب)
الأخطاء خلال التنفيذ والتسليم بما فيها تقديم الـ Deliverables (drawing, Reports, design...) (المديرية المعنية)	لا يوجد أخطاء - اخطاء لا تؤثر على سلامة الاستثمار مع تجاوب مع الانذارات وتوجيهات المديرية المعنية -أخطاء تؤثر على سلامة الاستثمار او عدم تجاوب مع توجيهات المديرية المعنية	مقبول مقبول مرفوض (يتم عرضه على مجلس الادارة للشطب)
نوعية التجهيزات المقدمة (المديرية المعنية)	متوافقة مع ما هو مطلوب وجود عيوب غير جوهرية مع الاستجابة لطلب معالجتها من المديرية المعنية غير متوافقة مع ما هو مطلوب	مقبول مقبول مرفوض (يتم عرضه على مجلس الادارة للشطب)

- يتم تعبئة هذا الجدول من قبل المديرية المعنية ولجنة الاستلام في المؤسسة بحسب المعايير المبينة فيه، وإحالاته بعد ذلك الى مديرية التجهيز لكي تضع النتائج وفق التقويم الوارد في هذا الجدول.

ملحق رقم ٧ : بيان بصاحب الحق الإقتصادي

١٨ م

بيان بصاحب الحق الإقتصادي

الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
مديرية المالية العامة
مديرية الواردات - ضريبة الدخل

الرقم الضريبي: *
تاريخ انتهاء مهلة التصريح: / /
السنة الشهر اليوم

اسم المكلف:
منطقة التكليف:

اسم المساهمون

☐ مؤسسة فردية أو مهنة حرة **

☐ شركاء

☐ مساهمون

الرقم	الاسم	الصفة	الرقم الضريبي (لدى وزارة المالية)	نسبة لأسهم أو لحصص المملوكة	اسم صاحب الحق الإقتصادي	الرقم الضريبي (لدى وزارة المالية)
١						
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						
٧						
٨						
٩						
١٠						
١١						
١٢						
١٣						
١٤						
١٥						
المجموع العام						

في حال لم يكن للشريك والمساهم أو صاحب الحق الإقتصادي رقم ضريبي لدى وزارة المالية، الرجاء إرفاق نموذج تعريف شريك أو مساهم أو صاحب حق إقتصادي م ٢.

يذكر جميع الشركاء في شركات الأشخاص أو المحدودة المسؤولية، وتضم صفحة أو صفحات إضافية من هذا النموذج لإستيعاب جميع هؤلاء الشركاء.

يذكر جميع الشركاء المساهمين في الشركات المساهمة، عندها لا يتجاوز عددهم الخمسة عشر مساهماً، وإذا تجاوز عددهم الخمسة عشر مساهماً، فيتم ضم صفحة أو صفحات إضافية من هذا النموذج لتدوين فقط المساهمين الذين تتجاوز حصصهم الواحد بالمئة من رأس مال الشركة.

يذكر في حقل الصفة، ووفقاً لشكل الشركة القانوني، إذا كان الشريك مفوضاً، موصياً قاصر، أو موصياً تصرّح عنه الشركة أو إذا كان المساهم يشغل منصب رئيس أو عضو مجلس الإدارة.

سم الموقع:
توقيع:

الصفة:
رقمه الضريبي (في حال وجوده):
في / /
اليوم الشهر السنة

نا الموقع أدناه أشهد بصحة المعلومات التي ينطوي عليها التصريح

١	القسم الأول: الشروط الإدارية العامة
١	المادة ١: تحديد الصفقة وموضوعها
١	المادة ٢: طريقة الشراء والإرساء
٢	المادة ٣: أهلية العارضين
٤	المادة ٤: الممارسات المحظورة
٥	المادة ٥: تقديم العروض:
٨	المادة ٦: مطابقة اللوازم والخدمات المتعلقة بها للمواصفات المطلوبة
٨	المادة ٧: طلبات الاستيضاح
٨	المادة ٨: تعديل دفتر الشروط
٨	المادة ٩: لغة العرض
٩	المادة ١٠: صلاحية العروض (مهلة الارتباط)
٩	المادة ١١: عدم الرد على المناقصة العمومية
٩	المادة ١٢: الأشخاص الذين يتم إعفائهم من تسديد ثمن دفتر الشروط:
٩	المادة ١٣: محل الإقامة المختار
١٠	المادة ١٤: الكفالات
١١	المادة ١٥: رفع السرية المصرفية
١١	المادة ١٦: إلغاء الشراء و/أو أي من إجراءاته
١٢	المادة ١٧: الشكوى والإعتراض
١٣	القسم الثاني: أحكام خاصة بالعقد وتنفيذ الإلتزام
١٣	المادة ١٨: ضرائب، رسوم، جمارك، طوابع، ضريبة على القيمة المضافة
١٣	المادة ١٩: قيمة العقد وشروط تعديلها
١٣	المادة ٢٠: مهل التسليم
١٤	المادة ٢١: شروط الدفع
١٤	المادة ٢٢: الأسعار
١٥	المادة ٢٣: غرامة التأخير
١٦	المادة ٢٤: الإستلام النوعي والكمي
١٦	المادة ٢٥: عناصر الضمان
١٦	المادة ٢٦: تبليغ الصفقة
١٧	المادة ٢٧: النكول، الإنهاء، الفسخ، ونتائج إنتهاء العقد
١٨	المادة ٢٨: قوانين الصفقة
١٨	المادة ٢٩: النصوص والمراسلات الرسمية
١٨	المادة ٣٠: موافقة المؤسسة
١٩	المادة ٣١: الإقصاء
١٩	المادة ٣٢: النزاهة
٢٠	القسم الثالث: الشروط الإدارية الخاصة
٢٠	١٤- أ مكرّر: الكفالات:
٢٠	٢٠- مكرّر: مهل التسليم:
٢٠	٢١ مكرّر - شروط الدفع:

- ٢٧- مكرّر: رابعاً- نتائج انتهاء العقد: ٢٠
- ملحق رقم ١: المواصفات الفنية والخرائط ٢١
- المواصفات الفنية الخاصة ٣٠
- ملحق رقم ٢: نموذج التعهد للاشتراك في المناقصة ٣١
- (كتاب العرض الإداري والفني) ٣١
- ميثاق النزاهة ٣٣
- ملحق رقم ٣: صيغة كتاب الضمان ٣٥
- ملحق رقم ٤: جدول أسعار ٣٦
- ملحق رقم ٥: تعهد لرفع السرية المصرفية ٣٩
- ملحق رقم ٦: جدول تقييم ملتزمي الصفقات لدى المؤسسة ٤٠
- ملحق رقم ٧: بيان بصاحب الحق الإقتصادي ٤١
- بطاقة المعلومات الشخصية

Handwritten signatures and marks in blue ink.